



# REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

DIREZIONE GENERALE DEI LAVORI PUBBLICI  
SERVIZIO DEL GENIO CIVILE DI ORISTANO

**Interventi straordinari per gli adempimenti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08, nell'immobile in uso al CFVA (Corpo Forestale e Vigilanza Ambientale), sito in Oristano Via Curreli n.6, Oristano (cod. 220).  
- CUP: E15E20004000002. - PROGETTO ESECUTIVO -**

## RELAZIONE TECNICA IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO



I PROGETTISTI

Ing. Mario Bosu  
Ing. Gianni Porcu  
Arch. Jr. Carlo Orrù


Mario Bosu  
29.09.2026  
08:44:08  
GMT+01:00




GIANNI PORCU  
Ordine degli  
Ingegneri della  
Provincia di  
Oristano  
Ingegnere  
28.09.2026  
23:13:38  
GMT+02:00

IL R. U. P.


Ing. Stefano Piga

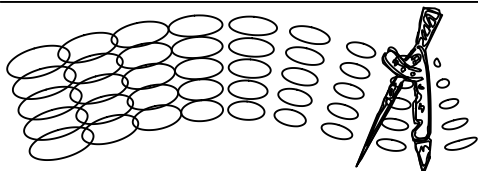

*Studio Tecnico Associato degli ingegneri Porcu-Sechi*  
[www.porcusechi.it](http://www.porcusechi.it)



**STUDIO TECNICO ING. MARIO BOSU**  
C.so Umberto I, n° 1/b - Ghilarza (OR) - 09074 - 347/70.25.286  
bosum@tiscali.it -- mario.bosu@ingpec.eu



30/07/2026

R04

SCALA : \_#\_

REV. 03

**Comune di Oristano (OR)**

# **PROGETTAZIONE E DIMENSIONAMENTO DI UN IMPIANTO ANTINCENDIO**

## **Relazione tecnica e di calcolo**

**Impianto:** CFVA

**Committente:** RAS – Servizio Genio Civile di Oristano

**Indirizzo:** Via Curreli 6 - Oristano (OR)

Oristano, 18/02/2026

**Il Tecnico**  
(Ing. Gianni Porcu)

---

Studio Tecnico Associato degli ingg. Porcu Sechi  
Ing. Porcu Gianni  
via Brunelleschi 27  
Oristano (OR)  
078371315 - 078371315  
gianni@porcusechi.it



Copyright ACCA software S.p.A.

# INDICE

|                                                                                                       |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>INDICE</b>                                                                                         | <b>2</b>  |
| <b>NORME DI RIFERIMENTO</b>                                                                           | <b>4</b>  |
| Norme                                                                                                 | 4         |
| <b>DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO</b>                                                                      | <b>6</b>  |
| Documentazione                                                                                        | 6         |
| Planimetria                                                                                           | 6         |
| <b>DESCRIZIONE DEL SITO</b>                                                                           | <b>6</b>  |
| <b>TUBAZIONI</b>                                                                                      | <b>6</b>  |
| Tubazioni per installazione fuori terra                                                               | 6         |
| Tubazioni per installazione interrata                                                                 | 7         |
| Raccordi, accessori ed attacchi unificati                                                             | 7         |
| Installazione delle tubazioni                                                                         | 7         |
| Drenaggio                                                                                             | 8         |
| Protezione meccanica delle tubazioni                                                                  | 8         |
| Alloggiamento delle tubazioni fuori terra                                                             | 8         |
| Alloggiamento delle tubazioni interrate                                                               | 8         |
| Attraversamento di strutture verticali e orizzontali                                                  | 8         |
| Sostegni delle tubazioni                                                                              | 8         |
| Posizionamento                                                                                        | 8         |
| <b>IMPIANTO, RETI, TERMINALI</b>                                                                      | <b>9</b>  |
| Rete "Rete idranti"                                                                                   | 9         |
| Livello di pericolosità - Livello II                                                                  | 9         |
| Idranti a colonna sopra suolo                                                                         | 9         |
| Idranti a muro                                                                                        | 10        |
| <b>PROGETTAZIONE E CALCOLO DELL'IMPIANTO</b>                                                          | <b>11</b> |
| Calcolo idraulico delle tubazioni                                                                     | 11        |
| Perdite di carico distribuite                                                                         | 11        |
| Perdite di carico localizzate                                                                         | 11        |
| Calcolo delle perdite lungo la manichetta                                                             | 12        |
| Procedura e dati utilizzati nel calcolo                                                               | 13        |
| Risultati calcolo impianto                                                                            | 15        |
| <b>ALIMENTAZIONE IDRICA</b>                                                                           | <b>21</b> |
| Gruppo di serbatoi con pompe                                                                          | 21        |
| Condizioni di aspirazione                                                                             | 22        |
| Tubazioni di aspirazione                                                                              | 22        |
| Sottobattente                                                                                         | 23        |
| Adescamento della pompa                                                                               | 23        |
| Pompa di mantenimento pressione                                                                       | 23        |
| Struttura di raccolta                                                                                 | 23        |
| Pompe                                                                                                 | 24        |
| Locali per gruppi di pompaggio                                                                        | 24        |
| Temperatura massima di alimentazione idrica                                                           | 24        |
| Valvole ed accessori                                                                                  | 24        |
| Elettropompe                                                                                          | 24        |
| Alimentazione elettrica                                                                               | 24        |
| Quadro elettrico principale di distribuzione                                                          | 24        |
| Collegamento tra il quadro elettrico principale di distribuzione e il quadro di controllo della pompa | 25        |

|                                                                                        |           |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|
| Quadro di controllo della pompa                                                        | 25        |    |
| Monitoraggio del funzionamento della pompa                                             | 25        |    |
| Motopompe con motore diesel                                                            | 25        |    |
| Motori                                                                                 | 25        |    |
| Combustibile, serbatoio del combustibile e tubazioni di alimentazione del combustibile |           | 26 |
| Meccanismo di avviamento                                                               | 26        |    |
| Indicazione di allarme di avviamento                                                   | 26        |    |
| Prova della messa in esercizio in sito                                                 | 26        |    |
| <b>COLLAUDO IMPIANTO</b>                                                               | <b>27</b> |    |

## NORME DI RIFERIMENTO

Gli impianti e i relativi componenti devono rispettare, ove di pertinenza, le prescrizioni contenute nelle seguenti norme di riferimento, comprese eventuali varianti, aggiornamenti ed estensioni emanate successivamente dagli organismi di normazione citati.

### Norme

---

- UNI 10779** Impianti di estinzione incendi - Reti di idranti - Progettazione, installazione ed esercizio.
- UNI 804** Apparecchiature per estinzione incendi - Raccordi per tubazioni flessibili.
- UNI 810** Apparecchiature per estinzione incendi - Attacchi a vite.
- UNI 811** Apparecchiature per estinzione incendi - Attacchi a madrevite.
- UNI 814** Apparecchiature per estinzione incendi - Chiavi per la manovra dei raccordi, attacchi e tappi per tubazioni flessibili.
- UNI 7421** Apparecchiature per estinzione incendi - Tappi per valvole e raccordi per tubazioni flessibili.
- UNI 7422** Apparecchiature per estinzione incendi - Requisiti delle legature per tubazioni flessibili.
- UNI 9032** Tubi di resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV) con o senza cariche: tipi, dimensioni e requisiti.
- UNI 9487** Apparecchiature per estinzione incendi - Tubazioni flessibili antincendio di DN 70 per pressioni di esercizio fino a 1,2 MPa.
- UNI 9795** Sistemi fissi automatici di rivelazione, di segnalazione manuale e di allarme d'incendio - Sistemi dotati di rivelatori puntiformi di fumo e calore, rivelatori onici lineari di fumo e punti di segnalazioni manuali.
- UNI EN 545** Tubi, raccordi ed accessori in ghisa sferoidale e loro assemblaggi per condotte d'acqua. Prescrizioni e metodi di prova.
- UNI EN 671-1** Sistemi fissi di estinzione incendi - Sistemi equipaggiati con tubazioni: Naspi antincendio con tubazioni semirigide.
- UNI EN 671-2** Sistemi fissi di estinzione incendi - Sistemi equipaggiati con tubazioni: Idranti a muro con tubazioni flessibili.
- UNI EN 671-3** Sistemi fissi di estinzione incendi - Sistemi equipaggiati con tubazioni: Manutenzione dei naspi antincendio con tubazioni semirigide ed idranti a muro con tubazioni flessibili.
- UNI EN 694** Antincendio - Tubazioni semirigide per sistemi fissi antincendio.
- UNI EN 1074-1** Valvole per la fornitura di acqua - Requisiti di attitudine all'impiego e prove idonee di verifica - Parte I: Requisiti generali.
- UNI EN 1074-2** Valvole per la fornitura di acqua - Requisiti di attitudine all'impiego e prove idonee di verifica - Parte 2: Valvole di intercettazione.
- UNI EN 1452** Sistemi di tubazioni di materia plastica per adduzione d'acqua - Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U).
- UNI EN 10224** Tubi e raccordi di acciaio non legato per il convogliamento di acqua e di altri liquidi acquosi: Condizioni tecniche di fornitura.
- UNI EN 10255** Tubi di acciaio non legato adatti alla saldatura e alla filettatura - Condizioni tecniche di Fornitura.
- UNI EN 12201** Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione dell'acqua - Polietilene (PE).
- UNI EN 12845** Installazioni fisse antincendio - Sistemi automatici a sprinkler: Progettazione, installazione e manutenzione.
- UNI EN 13244** Sistemi di tubazioni di materia plastica in pressione interrati e non per il trasporto di acqua per usi generali, per fognature e scarichi - Polietilene (PE).
- UNI EN 14339** Idranti antincendio sottosuolo.
- UNI EN 14384** Idranti antincendio a colonna sopra suolo.
- UNI EN 14540** Tubazioni antincendio - Tubazioni appiattibili impermeabili per impianti fissi.
- UNI EN ISO 15493** Sistemi di tubazioni di materia plastica per applicazioni industriali - Acrilnitrile Butadiene - Stirene (ABS), policloruro di vinile non plastificato (PVC-V) e clorurato (PVC-C) - Specifiche per i componenti ed il sistema - Serie Metrica.
- UNI EN ISO 15494** Sistemi di tubazioni di materia plastica per applicazioni industriali - Polibutene (PS), polietilene (PE) e polipropilene (PP) - Specifiche per i componenti ed il sistema - Serie Metrica.
- UNI EN ISO 14692** Industrie del petrolio del gas naturale - Tubazioni in plastica vetro-rinforzata.
- UNI EN 12259-1:2007** Installazioni fisse antincendio - Componenti per sistemi a sprinkler e a spruzzo d'acqua - Parte 1: Sprinklers.
- UNI EN 12259-2:2006** Installazioni fisse antincendio - Componenti per sistemi a sprinkler e a spruzzo d'acqua - Parte 2: Valvole di allarme idraulico.
- UNI EN 12259-3:2006** Installazioni fisse antincendio - Componenti per sistemi a sprinkler e a spruzzo d'acqua - Parte 3: Valvole d'allarme a secco.

**UNI EN 12259-4:2002** Installazioni fisse antincendio - Componenti per sistemi a sprinkler e a spruzzo d'acqua - Allarmi a motore ad acqua.

**UNI EN 12259-5:2003** Installazioni fisse antincendio - Componenti per sistemi a sprinkler e a spruzzo d'acqua - Indicatori di flusso.

**prEN 12259-12** Sistemi fissi di estinzione incendi – Componenti per sistemi sprinkler e spray – Parte 12: Pompe.  
Norme della serie **UNI EN 54**.



## DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

La presente relazione ha lo scopo di evidenziare i requisiti costruttivi e prestazionali dell'impianto, dimensionato secondo le esigenze e le risposdenze alle normative vigenti.

Le scelte progettuali sono state indirizzate verso il raggiungimento delle garanzie di sicurezza in caso d'incendio e quindi volte a creare un'autonoma rete antincendio, attraverso l'installazione e l'esercizio degli impianti idrici di estinzione incendi permanentemente in pressione, destinati all'alimentazione di idranti, come indicato sugli elaborati grafici allegati.

In particolare la presente relazione è articolata nelle seguenti sezioni:

- descrizione del sito;
- componenti principali dell'impianto, descrizione, utilizzo e installazione;
- progettazione e calcolo dell'impianto con le caratteristiche idrauliche dei terminali utilizzati;
- informazioni sull'alimentazione idrica;
- collaudo impianto.

I componenti dell'impianto, specificati nei paragrafi successivi, sono costruiti, collaudati ed installati in conformità alla legislazione vigente.

La pressione normale supportata dai componenti del sistema non sarà minore della pressione massima che il sistema può raggiungere in ogni circostanza e comunque non minore di 1.2 MPa.

### Documentazione

La documentazione di progetto è costituita dalla presente relazione tecnica e di calcolo, i disegni di lay-out dell'impianto con l'esatta ubicazione delle attrezzature, la posizione dei punti di misurazione, ed i dati tecnici dell'impianto.

La ditta installatrice rilascerà al committente apposita documentazione comprovante la corretta realizzazione ed installazione dell'impianto e dei suoi componenti secondo il progetto e la relazione tecnica, copia del progetto utilizzato per l'installazione, completo di tutti gli elaborati grafici e descrittivi relativi all'impianto come realizzato, ed il manuale di uso e manutenzione dello stesso.

### Planimetria

La planimetria degli ambienti sarà posizionata vicino all'ingresso principale o dovunque possa essere facilmente visibile dai Vigili del Fuoco o altri che rispondono all'allarme. La planimetria mostrerà:

- a) ciascuna area suddivisa con la classe di pericolo relativa e, dove appropriato, l'altezza massima di impilamento;
- b) mediante ombreggiatura o retinatura colorata, l'area coperta da ogni installazione e, se richiesto dai Vigili del Fuoco, l'indicazione dei percorsi attraverso i diversi fabbricati, per giungere a quelle aree;
- c) la posizione di qualsiasi valvola di intercettazione sussidiaria

Di seguito si riporta la descrizione dell'impianto.

Impianto idrico di spegnimento Stazione Corpo Forestale di Oristano via Curreli.

## DESCRIZIONE DEL SITO

L'impianto antincendio è ubicato nell'edificio CFVA di 1 piano, avente destinazione d'uso "Autorimessa, depositi e uffici", con le seguenti caratteristiche: Stazione Corpo Forestale Oristano via Curreli.

L'edificio è ubicato nel comune di Oristano (OR), all'indirizzo Via Curreli 6.

## TUBAZIONI

### Tubazioni per installazione fuori terra

Le tubazioni per installazione fuori terra sono conformi alla specifica normativa vigente e installate in modo da essere sempre accessibili per interventi di manutenzione. Sono utilizzate tubazioni di acciaio non legato che hanno spessori minimi conformi alla norma UNI EN 10255 serie media, essendo poste in opera con giunzioni filettate. Per diametri maggiori di DN100, installate con giunzioni saldate o che comunque non richiedono asportazione di materiale, sono utilizzate tubazioni conformi alla norma UNI EN 10224 con spessori minimi specificati nel seguente prospetto:

| Diametri nominali | Spessore minimo (mm) |
|-------------------|----------------------|
| DN125             | 4.0                  |
| DN150             | 4.5                  |
| DN200             | 5.0                  |
| DN250             | 5.6                  |
| DN300             | 6.3                  |

I raccordi, le giunzioni e i pezzi speciali sono utilizzati tenendo conto delle caratteristiche di resistenza meccanica ed alla corrosione che assicuri la voluta affidabilità dell'impianto, in conformità alla specifica normativa di riferimento ed alle prescrizioni del fabbricante, rispettando gli spessori minimi riportati nel seguente prospetto:

| Diametri esterno (mm) | Tubazioni in rame /acciaio legato (mm) |
|-----------------------|----------------------------------------|
| Fino a 28             | 1.0                                    |
| Fino a 54             | 1.5                                    |
| Fino a 88.4           | 2.0                                    |
| Fino a 108            | 2.5                                    |
| Oltre 108             | 3.0                                    |

### Tubazioni per installazione interrata

Le tubazioni per installazione interrata sono conformi alla specifica normativa vigente e scelte tenendo conto delle caratteristiche di resistenza meccanica ed alla corrosione che assicurino la voluta affidabilità dell'impianto. Sono utilizzate tubazioni in acciaio con diametro nominale minimo di 100 mm e con gli spessori minimi specificati nel seguente prospetto:

| Diametri nominale | Spessore minimo (mm) |
|-------------------|----------------------|
| DN100             | 4.0                  |
| DN125             | 4.5                  |
| DN150             | 5.0                  |
| DN200             | 5.6                  |
| DN250             | 6.3                  |
| DN300             | 7.1                  |

Sono utilizzate tubazioni in materia plastica con pressione nominale non minore di 1.2 MPa, conformi alle norme UNI EN 12201, UNI EN 13244, UNI EN ISO 15494, UNI EN 1452, UNI EN ISO 15493, UNI 9032 e UNI EN ISO 14692.

### Raccordi, accessori ed attacchi unificati

I raccordi, gli attacchi e gli accessori delle tubazioni sono conformi alle norme UNI 804, UNI 810, UNI 811, UNI 7421, con chiavi di manovra secondo la UNI 814, UNI EN 14384 e UNI EN 14339. Le legature sono conformi alla UNI 7422.

### Installazione delle tubazioni

Le tubazioni sono installate tenendo conto dell'affidabilità richiesta all'impianto anche durante le fasi di manutenzione per eventuali riparazioni e modifiche. Non saranno annegate in pavimenti o soffitti in calcestruzzo.

## Drenaggio

---

Tutte le tubazioni sono svuotabili senza dover smontare componenti significativi dell'impianto.

## Protezione meccanica delle tubazioni

---

Le tubazioni sono installate in modo da non risultare esposte a danneggiamenti per urti meccanici.

## Alloggiamento delle tubazioni fuori terra

---

Le tubazioni fuori terra sono di materiali conformi alle normative di riferimento, con le relative specifiche valide nel luogo in cui è utilizzato l'impianto. Le tubazioni sono installate in conformità con le raccomandazioni del fornitore, sono posate a vista o, se in spazi nascosti, accessibili per eventuali interventi di manutenzione; non attraversano locali e/o aree che presentano significativo pericolo di incendio o, in questi casi, la rete è adeguatamente protetta.

## Alloggiamento delle tubazioni interrate

---

Le tubazioni interrate sono di materiali conformi alle normative di riferimento, con le relative specifiche valide nel luogo in cui verrà utilizzato l'impianto. Le tubazioni sono posate in conformità con le raccomandazioni del fornitore, hanno una sufficiente resistenza alla corrosione e a possibili danni meccanici e risultano sempre ispezionabili. In generale la profondità di posa non è minore di 0.8 m dalla generatrice superiore della tubazione.

## Attraversamento di strutture verticali e orizzontali

---

Per l'attraversamento di strutture verticali e orizzontali, quali pareti o solai, sono attuate le necessarie precauzioni per evitare la deformazione delle tubazioni o il danneggiamento degli elementi costruttivi derivanti da dilatazioni o da cedimenti strutturali.

Negli attraversamenti di compartimentazioni è mantenuta la caratteristica di resistenza al fuoco del compartimento attraversato.

## Sostegni delle tubazioni

---

Il tipo di materiale ed il sistema di posa dei sostegni delle tubazioni scelti sono tali da assicurare la stabilità dell'impianto nelle più severe condizioni di esercizio ragionevolmente prevedibili.

In particolare, i sostegni sono in grado di assorbire gli sforzi assiali e trasversali in fase di erogazione; il materiale non è combustibile; i collari sono chiusi attorno al tubo; non sono utilizzati sostegni aperti; non sono utilizzati sostegni ancorati tramite graffe elastiche; non sono utilizzati sostegni saldati direttamente alle tubazioni né avvitati ai relativi raccordi.

## Posizionamento

---

Ciascun tronco di tubazione è supportato da un sostegno, ad eccezione dei tratti di lunghezza minore di 0.6 m, dei montanti e delle discese di lunghezza minore a 1 m.

In generale, la distanza tra due sostegni non è maggiore di 4 m per tubazioni di dimensioni minori o uguali a DN65 e 6 m per quelle di diametro maggiore. Le dimensioni dei sostegni rispettano i valori minimi indicati dal prospetto 4 della UNI 10779.

## IMPIANTO, RETI, TERMINALI

In questo capitolo si riportano le seguenti informazioni:

- Tipologia di rete.
- Classificazione rete.
- Livello di pericolo.
- Terminali utilizzati.

In prossimità dell'ultimo terminale di ogni diramazione aperta su cui saranno installati 2 o più terminali si installerà un manometro, completo di valvola porta manometro, atto ad indicare la presenza di pressione nella diramazione ed a misurare la pressione residua durante la prova del terminale.

### Rete "Rete idranti"

La rete Rete idranti è classificata come "CFVA - Ordinaria" e, secondo le indicazioni della UNI 10779, presenta un livello di pericolosità di tipo II ed è utilizzata per la protezione interna.

Rete Idranti

I terminali utilizzati sono per la protezione interna sono idranti con attacco DN45 e idranti esterni con attacco DN80.

Questa classificazione prevede 3 interni e 1 esterni elementi operativi la cui portata minima è per la protezione interna di 120.00 l/min , con una pressione residua di funzionamento per la protezione interna di 200.00 kPa . La durata dell'alimentazione è garantita per almeno 60 minuti.

#### Livello di pericolosità - Livello II

Aree nelle quali c'è una presenza non trascurabile di materiali combustibili e che presentano un moderato pericolo di incendio come probabilità d'innescio, velocità di propagazione di un incendio e possibilità di controllo dell'incendio stesso da parte delle squadre di emergenza.

Le aree di livello II possono essere assimilate a quelle definite di classe OH 2, 3 e 4 della UNI EN 12845.

### Idranti a colonna sopra suolo

Nella tabella seguente vengono riportati i parametri idrici degli idranti a colonna sopra suolo della rete:

| N.idranti | Nome                                                         | DN   | $\Delta P$ (kPa) | K      | Q (l/min)* |
|-----------|--------------------------------------------------------------|------|------------------|--------|------------|
| 1         | UNI EN 14384 - 400 kPa -<br>DN80 - 300 l/min -<br>SOPRASUOLO | DN80 | 400.00           | 150.00 | 300.00     |

Gli idranti a colonna sopra suolo sono conformi alla norma UNI EN 14384.

Per ciascun idrante è prevista, secondo la necessità di utilizzo, una o più tubazioni flessibili di DN70, conformi alla UNI 9487, complete di raccordi UNI 804, lancia di erogazione e con le chiavi di manovra indispensabili all'uso dell'idrante stesso. Tali dotazioni sono ubicate in prossimità degli idranti, in apposite cassette di contenimento dotate di sella di sostegno, o conservate in una o più postazioni accessibili in sicurezza anche in caso d'incendio; in ogni caso sono adeguatamente individuate da apposita segnaletica. Gli idranti sono installati ad una distanza tra loro massima di 60 m. Dove possibile sono installati in corrispondenza degli ingressi, ma in modo che risultino in posizione sicura anche durante un incendio. In relazione all'altezza dell'area da proteggere, gli idranti sono distanziati dalle pareti perimetrali dei fabbricati stessi, con una distanza tra 5 m e 10 m.

Le operazioni di manutenzione includeranno almeno:

- verifica della manovrabilità della valvola principale mediante completa apertura e chiusura;
- verifica della facilità di apertura dei tappi;
- verifica del sistema di drenaggio antigelo, ove previsto;
- verifica del corredo di ciascun idrante.

## Idranti a muro

Nella tabella seguente vengono riportati i parametri idrici degli idranti a muro della rete:

| N.idranti | Nome                                            | DN   | $\Delta P$<br>(kPa) | K     | Q (l/min)* | Lungh.<br>(m) | Ø Attacco<br>(mm) | Tipo lancia                 |
|-----------|-------------------------------------------------|------|---------------------|-------|------------|---------------|-------------------|-----------------------------|
| 9         | UNI EN 671-2 - 200<br>kPa - DN45 - 120<br>l/min | DN45 | 200.00              | 85.00 | 120.21     | 20.00         | 45                | Getto a<br>forma di<br>cono |

Gli idranti a muro sono conformi alla UNI EN 671-2 e le attrezzature sono permanentemente collegate alla valvola di intercettazione. Sono posizionati in modo che ogni parte dell'attività e dei materiali pericolosi presenti, sia raggiungibile con il getto d'acqua di almeno un idrante.

In circostanze particolari (carico d'incendio particolarmente elevato, incendio che precluda l'utilizzo di un idrante, ecc.) si provvede ad installare gli idranti in modo che sia possibile raggiungere ogni parte dell'area interessata con il getto di due distinti idranti.

Gli idranti a muro sono posizionati considerando ogni compartimento in modo indipendente, sono installati in posizione ben visibile e facilmente raggiungibili, rispettando i seguenti requisiti:

- ogni apparecchio protegge non più di 1000 m<sup>2</sup>;
- ogni punto dell'area protetta dista al massimo 20 m dagli idranti a muro.

Gli idranti sono posizionati soprattutto in prossimità di uscite di emergenza o delle vie di esodo, in posizione tale da non ostacolare, anche in fase operativa, l'esodo dai locali.

In prossimità di porte resistenti al fuoco delimitanti il compartimento o nel caso di filtri a prova di fumo di separazione fra compartimenti, gli idranti sono posizionati come segue:

- su entrambe le facce della parete su cui è inserita la porta, nel primo caso;
- su entrambi i compartimenti collegati attraverso il filtro, nel secondo.

La manutenzione sarà svolta con la frequenza prevista dalle disposizioni normative e comunque almeno due volte all'anno, in conformità alla UNI EN 671-3 ed alle istruzioni contenute nel manuale d'uso che deve essere predisposto dal fornitore dell'impianto.

## PROGETTAZIONE E CALCOLO DELL'IMPIANTO

La progettazione di un impianto antincendio richiede l'applicazione di norme tecniche specifiche che consentono di determinare le caratteristiche dell'impianto.

In particolare, tali norme forniscono gli strumenti per identificare le prestazioni richieste all'impianto in termini di pressione di scarica minima ai terminali, portata in uscita da ciascun terminale, numero dei terminali da attivare.

La normativa prende in considerazione diversi fattori:

- il tipo di attività che viene svolta all'interno dell'area da proteggere;
- in caso di deposito, le caratteristiche del deposito, delle merci stoccate, dei materiali e della modalità di imballaggio;
- le caratteristiche dei fabbricati;
- le condizioni ambientali.

Si è provveduto, pertanto, dapprima alla identificazione delle aree da proteggere, seguendo le suddette indicazioni e, successivamente, al disegno e calcolo delle caratteristiche idriche delle tubazioni, calcolandone portata e prevalenza per ciascun terminale attivo ai fini del calcolo.

Una volta ultimata questa procedura, si è completato il progetto indicando le caratteristiche della sorgente di alimentazione.

### Calcolo idraulico delle tubazioni

Il calcolo idraulico della rete di tubazioni consente di dimensionare ogni tratto di tubazione in base alle perdite di carico distribuite e localizzate in quei tratti.

Il calcolo è eseguito sulla base dei dati geometrici (lunghezze dei tratti della rete, dislivelli geodetici, diametri nominali delle tubazioni), arrivando alla determinazione di tutte le caratteristiche idrauliche dei tratti quali portata, perdite distribuite e perdite concentrate, e, quindi, della prevalenza e della portata totali necessari al calcolo della potenza minima della pompa da installare a monte rete (Appendice C della Norma UNI EN 10779).

Verrà eseguita, infine, la verifica della velocità massima raggiunta dall'acqua in tutti i tratti della rete; in particolare, sarà verificato che essa non superi in nessun tratto il valore di 10.00 m/s.

#### Perdite di carico distribuite

Le perdite di tipo distribuito sono state valutate secondo la seguente formula di Hazen-Williams:

$$p = \frac{6.05 \times Q^{1.85} \times 10^9}{C^{1.85} \times D^{4.87}}$$

dove:

- p= perdita di carico unitaria in millimetri di colonna d'acqua al metro di tubazione.
- Q= portata attraverso la tubazioni, in litri al minuto.
- D= diametro medio interno della tubazione, in millimetri.
- C= costante dipendente dal tipo e dalla condizione della tubazione.

#### Perdite di carico localizzate

Le perdite di carico localizzate dovute a raccordi, curve, pezzi a T e raccordi a croce, attraverso i quali la direzione di flusso subisce una variazione di 45° o maggiore, e alle valvole di intercettazione e di non ritorno, sono trasformate in "lunghezza di tubazione equivalente", come mostrato nel prospetto che segue, ed aggiunte alla lunghezza reale della tubazione di uguale diametro e natura.

| Tipo di accessorio                  | DN * |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |
|-------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|
|                                     | 25   | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100 | 125 | 150  | 200  | 250  | 300  |
| Lunghezza tubazione equivalente (m) |      |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |
| Curva 45°                           | 0.3  | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 2.1  | 2.7  | 3.3  | 3.9  |
| Curva 90°                           | 0.6  | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 3.0 | 3.6 | 4.2  | 5.4  | 6.6  | 8.1  |
| Curva 90° a largo raggio            | 0.6  | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.4 | 2.7  | 3.9  | 4.8  | 5.4  |
| Giunto T o Croce                    | 1.5  | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.5 | 6.0 | 7.5 | 9.0  | 10.5 | 15.0 | 18.0 |
| Saracinesca                         | -    | -   | -   | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.9  | 1.2  | 1.5  | 1.8  |
| Valvola di non ritorno              | 1.5  | 2.1 | 2.7 | 3.3 | 4.2 | 4.8 | 6.6 | 8.3 | 10.4 | 13.5 | 16.5 | 19.5 |

Nella determinazione delle perdite di carico localizzate si tiene presente che:

- quando il flusso attraversa un pezzo a T o un raccordo a croce senza cambio di direzione, le relative perdite di carico possono essere trascurate;
- quando il flusso attraversa un pezzo a T o un raccordo a croce in cui, senza cambio di direzione, si ha una riduzione della sezione di passaggio, deve essere presa in considerazione la "lunghezza equivalente" relativa alla sezione di uscita (la minore) del raccordo medesimo;
- quando il flusso subisce un cambio di direzione (curva, pezzo a T o raccordo a croce), deve essere presa in conto la "lunghezza equivalente" relativa alla sezione di uscita.

## Calcolo delle perdite lungo la manichetta

I terminali di tipo naspo o idrante presentano una perdita di carico al bocchello della manichetta dovuta all'attrito dell'acqua con le pareti della tubazione. Tali perdite sono computate secondo la formula attribuita a Marchetti di seguito riportata:

$$J = \beta \frac{Q^2}{D^5}$$

dove:

J= perdita di carico (m.c.a./m).

Q= portata (m³/s).

D= diametro (m).

con  $\beta$  pari a 0.0017 nel caso di tubazioni con rivestimento gommato liscio, oppure con  $\beta$  pari a 0.0021 nel caso di tubazioni con rivestimento gommato non liscio.

Nella seguente tabella si riportano i valori delle perdite di carico nelle manichette internamente gommate.

| Perdita di carico in m di H2O per 100 m di stendimento |                            |      |                                |      |
|--------------------------------------------------------|----------------------------|------|--------------------------------|------|
| Portata<br>(l/min)                                     | Rivestimento gommato       |      |                                |      |
|                                                        | liscio<br>$\beta = 0.0017$ |      | non liscio<br>$\beta = 0.0021$ |      |
|                                                        | DN45                       | DN70 | DN45                           | DN70 |
| 100                                                    | 2.6                        |      | 3.2                            |      |
| 125                                                    | 4                          |      | 4.9                            |      |
| 150                                                    | 5.8                        |      | 7.1                            |      |
| 200                                                    | 10.2                       | 1.1  | 12.6                           | 1.4  |
| 250                                                    | 16                         | 1.8  | 20                             | 2.2  |
| 300                                                    | 23                         | 2.5  | 28.4                           | 3.1  |
| 350                                                    |                            | 3.4  |                                | 4.3  |
| 400                                                    |                            | 4.5  |                                | 5.5  |
| 450                                                    |                            | 5.7  |                                | 7    |
| 500                                                    |                            | 7    |                                | 8.7  |
| 550                                                    |                            | 8.5  |                                | 10.5 |
| 600                                                    |                            | 10.1 |                                | 12.5 |
| 650                                                    |                            | 11.9 |                                | 14.7 |
| 700                                                    |                            | 13.8 |                                | 17   |
| 750                                                    |                            | 15.8 |                                | 19.5 |
| 800                                                    |                            | 18   |                                | 22.2 |

## Procedura e dati utilizzati nel calcolo

La procedura di calcolo procede per passi successivi. Inizialmente, si considera una portata nominale alla pressione di scarica minima per ciascun terminale attivo ai fini del calcolo.

Se l'impianto è ramificato e non magliato, si procede per correzioni successive bilanciando la pressione su ciascun terminale e considerando le portate correttive sugli archi che collegano il terminale alla sorgente. Si raggiunge così in pochi passi una situazione in cui ogni nodo intermedio ha portata in ingresso pari alla portata in uscita e le perdite di carico, lungo i tratti di tubazione, rispecchiano effettivamente la differenza di carico fra gli estremi delle tubazioni stesse, nel rispetto delle tolleranze ammesse dalla normativa.

Se, invece, nell'impianto sono presenti delle maglie, dopo aver completato un primo bilanciamento in termini di pressione e portata come già indicato nel caso di impianto ramificato, si individuano gli anelli e si bilanciano, con il metodo iterativo proposto dal professor Hardy-Cross, le portate e le perdite di carico sui rami degli anelli stessi. L'iterazione procede fino a che la portata correttiva di Hardy-Cross si è ridotta a tal punto da non apportare modifiche alle pressioni nei nodi degli anelli.

Nella seguente tabella sono indicate l'accuratezza nei calcoli idraulici e le tolleranze utilizzate:

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| <b>Pressione</b>                | <b>0.1 kPa (1mbar)</b>     |
| <b>Perdita di carico</b>        | <b>0.1 kPa/m (1mbar/m)</b> |
| <b>Portate</b>                  | <b>1 l/min</b>             |
| <b>Portata nella giunzioni</b>  | <b>± 0.1 l/min</b>         |
| <b>Perdita di carico anello</b> | <b>± 0.1 kPa</b>           |

Le tubazioni utilizzate nell'impianto antincendio sono:

| Codice   | Tubazione                                                                                                         | Materiale   | C nuovo | C usato |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|
| ACSM255  | UNI EN 10255 - ACCIAIO non legato S. Media - Tubi di acciaio non legato adatti alla saldatura e alla filettatura. | Acciaio     | 120     | 84.0    |
| PPEPN16  | UNI 10910-2 SDR 11 - POLIETILENE PE 100 PN 16 - Tubi in polietilene secondo la nuova norma UNI 10910.             | Polietilene | 150     | 105.0   |
| ACSL8863 | UNI 8863 - ACCIAIO non legato S. Leggera - (FILETTATURA UNI ISO 7/1). FUORI TERRA. AGGIORNATA DA UNI EN 10255.    | Acciaio     | 120     | 84.0    |

Nella tabella seguente sono indicati i terminali utilizzati e il loro posizionamento:

### Terminali attivi Impianto

| Rif.nodo                | Terminale                                            | Codice  | Piano   | Alt. (cm) | Rete di appartenenza |
|-------------------------|------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|----------------------|
| Idrante esterno IT.1.T0 | UNI EN 14384-400 kPa - DN80 - 300 l/min - SOPRASUOLO | I.P.008 | Piano T | -40       | Rete idranti         |
| Idrante a muro I.7.T0   | UNI EN 671-2-200 kPa - DN45 - 120 l/min              | I.P.004 | Piano T | 650       | Rete idranti         |
| Idrante a muro I.9.T0   | UNI EN 671-2-200 kPa - DN45 - 120 l/min              | I.P.004 | Piano T | 150       | Rete idranti         |
| Idrante a muro I.10.T0  | UNI EN 671-2-200 kPa - DN45 - 120 l/min              | I.P.004 | Piano T | 650       | Rete idranti         |

Di seguito sono riportati la tipologia e il numero dei pezzi speciali inseriti nella rete:

- N° 1 Curva DN125, DN110
- N° 1 Giunto a 'T' DN110x2, DN100
- N° 1 Curva DN110, DN80
- N° 2 Giunto a 'T' DN100x3
- N° 1 Curva DN80x2
- N° 1 Curva DN80, DN100
- N° 1 Giunto a 'T' DN50, DN100
- N° 5 Curva DN50x2

- N° 1 Curva DN100, DN65
- N° 12 Curva DN65x2
- N° 8 Giunto a 'T' DN65x2, DN50
- N° 3 Giunto a 'T' DN65x3
- N° 1 Croce DN65x2, DN50x2
- N° 2 Curva DN50

## Risultati calcolo impianto

La tabella seguente mostra i risultati del calcolo sulle tubazioni dell'impianto (per indicare gli elementi della rete si è proceduto alla numerazione dei nodi):

| Arco                                         | Codice  | Lungh. (m) | L.eq. (m) | DN    | Ø int. (mm) | $\Delta H_d$ (kPa) | $\Delta H_c$ (kPa) | $\Delta H_q$ (kPa) | $\Delta H$ (kPa) | Q (l/min) | V (m/s) |
|----------------------------------------------|---------|------------|-----------|-------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|-----------|---------|
| Rete idranti --> Curva G.1.T0                | ACSM255 | 1.81       | 1.50      | DN125 | 129.70      | 0.17               | 0.13               | -17.65             | -17.34           | 765.54    | 0.97    |
| Curva G.1.T0 --> Giunto a 'T' G.2.T0         | PPEPN16 | 16.02      | 2.27      | DN110 | 90.00       | 5.89               | 0.83               | 0.00               | 6.72             | 765.54    | 2.01    |
| Giunto a 'T' G.2.T0 --> Curva G.3.T0         | PPEPN16 | 4.39       | ---       | DN110 | 90.00       | 0.00               | 0.00               | 0.00               | 0.00             | ---       | ---     |
| Curva G.3.T0 --> Attacco autopompa AA.1.T0   | ACSM255 | 1.41       | ---       | DN80  | 80.90       | 0.00               | 0.00               | 13.73              | 13.72            | ---       | ---     |
| Giunto a 'T' G.2.T0 --> Giunto a 'T' G.4.T0  | PPEPN16 | 3.38       | 4.53      | DN100 | 105.30      | 0.58               | 0.77               | 0.00               | 1.35             | 765.54    | 1.47    |
| Curva G.7.T0 --> Curva G.5.T0                | ACSM255 | 0.38       | 0.00      | DN80  | 80.90       | 0.07               | 0.00               | 0.00               | 0.06             | 303.06    | 0.98    |
| Curva G.5.T0 --> Idrante esterno IT.1.T0     | ACSM255 | 0.40       | 2.10      | DN80  | 80.90       | 0.07               | 0.35               | 3.92               | 4.34             | 303.06    | 0.98    |
| Giunto a 'T' G.4.T0 --> Curva G.7.T0         | PPEPN16 | 0.61       | 9.06      | DN100 | 105.30      | 0.02               | 0.27               | 0.00               | 0.29             | 303.06    | 0.58    |
| Giunto a 'T' G.8.T0 --> Curva G.9.T0         | ACSM255 | 4.05       | 0.00      | DN50  | 53.10       | 0.00               | 0.00               | 0.00               | 0.00             | ---       | 0.00    |
| Curva G.9.T0 --> Curva G.10.T0               | ACSM255 | 0.30       | 0.00      | DN50  | 53.10       | 0.00               | 0.00               | 0.00               | 0.00             | ---       | 0.00    |
| Curva G.10.T0 --> Idrante a muro I.1.T0      | ACSM255 | 1.80       | 0.00      | DN50  | 53.10       | 0.00               | 0.00               | 17.65              | 17.65            | ---       | 0.00    |
| Giunto a 'T' G.11.T0 --> Giunto a 'T' G.8.T0 | ACSM255 | 0.60       | 6.00      | DN100 | 105.30      | 0.00               | 0.00               | 0.00               | 0.00             | ---       | 0.00    |
| Giunto a 'T' G.11.T0 --> Curva G.12.T0       | ACSM255 | 0.80       | 0.00      | DN100 | 105.30      | 0.08               | 0.00               | 0.00               | 0.07             | 462.48    | 0.89    |
| Curva G.12.T0 --> Curva G.13.T0              | ACSM255 | 5.10       | 1.80      | DN65  | 68.90       | 4.10               | 1.45               | 0.00               | 5.55             | 462.48    | 2.07    |
| Curva G.13.T0 --> Giunto a 'T' G.14.T0       | ACSM255 | 12.15      | 1.80      | DN65  | 68.90       | 9.77               | 1.45               | 0.00               | 11.21            | 462.48    | 2.07    |
| Giunto a 'T' G.14.T0                         | ACSM255 | 6.65       | 0.00      | DN65  | 68.90       | 5.34               | 0.00               | 0.00               | 5.34             | 462.48    | 2.07    |

| Arco                                              | Codice  | Lungh. (m) | L.eq. (m) | DN   | Ø int. (mm) | ΔH <sub>d</sub> (kPa) | ΔH <sub>c</sub> (kPa) | ΔH <sub>q</sub> (kPa) | ΔH (kPa) | Q (l/min) | V (m/s) |
|---------------------------------------------------|---------|------------|-----------|------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|-----------|---------|
| --> Giunto a 'T' G.15.T0                          |         |            |           |      |             |                       |                       |                       |          |           |         |
| Giunto a 'T' G.15.T0<br>--> Giunto a 'T' G.16.T0  | ACSM255 | 5.65       | 3.60      | DN65 | 68.90       | 2.47                  | 1.56                  | 0.00                  | 4.04     | 332.74    | 1.49    |
| Giunto a 'T' G.16.T0<br>--> Croce G.17.T0         | ACSM255 | 14.20      | 1.80      | DN65 | 68.90       | 0.13                  | 0.02                  | 0.00                  | 0.14     | 40.90     | 0.18    |
| Croce G.17.T0 --><br>Curva G.18.T0                | ACSM255 | 21.70      | 0.00      | DN65 | 68.90       | 0.20                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.19     | 40.90     | 0.18    |
| Giunto a 'T' G.19.T0<br>--> Giunto a 'T' G.27.T0  | ACSM255 | 0.70       | 0.00      | DN65 | 68.90       | 0.05                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.04     | 129.74    | 0.58    |
| Giunto a 'T' G.19.T0<br>--> Idrante a muro I.3.T0 | ACSM255 | 1.20       | 0.00      | DN50 | 53.10       | 0.00                  | 0.00                  | -11.77                | -11.76   | ---       | 0.00    |
| Croce G.17.T0 --><br>Idrante a muro I.2.T0        | ACSM255 | 1.20       | 0.00      | DN50 | 53.10       | 0.00                  | 0.00                  | -11.77                | -11.76   | ---       | 0.00    |
| Giunto a 'T' G.14.T0<br>--> Curva G.22.T0         | ACSM255 | 6.75       | 0.00      | DN50 | 53.10       | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00     | ---       | 0.00    |
| Curva G.22.T0 --><br>Idrante a muro I.4.T0        | ACSM255 | 1.20       | 0.00      | DN50 | 53.10       | 0.00                  | 0.00                  | -11.77                | -11.76   | ---       | 0.00    |
| Giunto a 'T' G.15.T0<br>--> Curva G.23.T0         | ACSM255 | 5.50       | 3.60      | DN65 | 68.90       | 0.42                  | 0.27                  | 0.00                  | 0.69     | 129.74    | 0.58    |
| Curva G.23.T0 --><br>Curva G.24.T0                | ACSM255 | 35.93      | 1.80      | DN65 | 68.90       | 2.75                  | 0.13                  | 0.00                  | 2.88     | 129.74    | 0.58    |
| Curva G.24.T0 --><br>Giunto a 'T' G.19.T0         | ACSM255 | 7.80       | 1.80      | DN65 | 68.90       | 0.60                  | 0.13                  | 0.00                  | 0.73     | 129.74    | 0.58    |
| Giunto a 'T' G.48.T0<br>--> Giunto a 'T' G.54.T0  | ACSM255 | 4.85       | 3.60      | DN65 | 68.90       | 0.37                  | 0.27                  | 47.56                 | 48.20    | 129.64    | 0.58    |
| Curva G.18.T0 --><br>Giunto a 'T' G.27.T0         | ACSM255 | 1.20       | 1.80      | DN65 | 68.90       | 0.01                  | 0.02                  | 0.00                  | 0.03     | 40.90     | 0.18    |
| Giunto a 'T' G.27.T0<br>--> Curva G.28.T0         | ACSM255 | 0.41       | 3.60      | DN65 | 68.90       | 0.05                  | 0.46                  | 0.00                  | 0.51     | 170.64    | 0.76    |
| Curva G.45.T0 --><br>Curva G.29.T0                | ACSM255 | 3.80       | 0.90      | DN65 | 68.90       | 0.48                  | 0.11                  | 37.26                 | 37.86    | 170.64    | 0.76    |
| Giunto a 'T' G.43.T0<br>--> Curva G.30.T0         | ACSM255 | 1.50       | 3.60      | DN65 | 68.90       | 0.00                  | 0.01                  | 14.71                 | 14.72    | 20.81     | 0.09    |
| Curva G.30.T0 --><br>Curva G.32.T0                | ACSM255 | 0.55       | 0.90      | DN65 | 68.90       | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00     | 20.81     | 0.09    |
| Curva G.32.T0 -->                                 | ACSM255 | 8.15       | 1.80      | DN65 | 68.90       | 0.02                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.02     | 20.81     | 0.09    |

| Arco                                                  | Codice   | Lungh. (m) | L.eq. (m) | DN   | Ø int. (mm) | ΔH <sub>d</sub> (kPa) | ΔH <sub>c</sub> (kPa) | ΔH <sub>q</sub> (kPa) | ΔH (kPa) | Q (l/min) | V (m/s) |
|-------------------------------------------------------|----------|------------|-----------|------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|-----------|---------|
| Curva G.33.T0                                         |          |            |           |      |             |                       |                       |                       |          |           |         |
| Curva G.33.T0 --><br>Curva G.34.T0                    | ACSM255  | 35.79      | 1.80      | DN65 | 68.90       | 0.09                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.08     | 20.81     | 0.09    |
| Giunto a 'T' G.16.T0<br>--> Giunto a 'T'<br>G.48.T0   | ACSM255  | 2.45       | 3.60      | DN65 | 68.90       | 0.84                  | 1.23                  | 24.03                 | 26.10    | 291.84    | 1.30    |
| Curva G.29.T0 --><br>Giunto a 'T' G.43.T0             | ACSM255  | 1.50       | 0.90      | DN65 | 68.90       | 0.19                  | 0.11                  | 14.71                 | 15.01    | 170.64    | 0.76    |
| Curva G.28.T0 --><br>Curva G.45.T0                    | ACSM255  | 2.00       | 0.90      | DN65 | 68.90       | 0.26                  | 0.11                  | 19.61                 | 19.98    | 170.64    | 0.76    |
| Giunto a 'T' G.48.T0<br>--> Curva G.52.T0             | ACSM255  | 1.26       | 3.00      | DN50 | 53.10       | 0.52                  | 1.23                  | -1.47                 | 0.28     | 162.20    | 1.22    |
| Giunto a 'T' G.44.T0<br>--> Idrante a muro<br>I.7.T0  | ACSM255  | 0.30       | 3.00      | DN50 | 53.10       | 0.11                  | 1.06                  | 0.00                  | 1.17     | 149.83    | 1.13    |
| Giunto a 'T' G.43.T0<br>--> Giunto a 'T'<br>G.44.T0   | ACSL8863 | 0.00       | 3.00      | DN50 | 53.90       | 0.00                  | 0.99                  | 0.00                  | 0.99     | 149.83    | 1.09    |
| Giunto a 'T' G.46.T0<br>--> Idrante a muro<br>I.8.T0  | ACSM255  | 0.30       | 0.00      | DN50 | 53.10       | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00     | ---       | 0.00    |
| Curva G.45.T0 --><br>Giunto a 'T' G.46.T0             | ACSL8863 | 0.00       | 0.00      | DN50 | 53.90       | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00     | ---       | 0.00    |
| Croce G.17.T0 --><br>Curva G.56.T0                    | ACSM255  | 2.30       | 3.00      | DN50 | 53.10       | 0.00                  | 0.00                  | 22.55                 | 22.55    | ---       | 0.00    |
| Curva G.51.T0 --><br>Giunto a 'T' G.54.T0             | ACSM255  | 1.50       | 1.80      | DN65 | 68.90       | 0.00                  | 0.00                  | -14.71                | -14.71   | 20.81     | 0.09    |
| Curva G.34.T0 --><br>Curva G.51.T0                    | ACSM255  | 6.82       | 1.80      | DN65 | 68.90       | 0.02                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.02     | 20.81     | 0.09    |
| Curva G.53.T0 --><br>Idrante a muro I.9.T0            | ACSM255  | 0.30       | 0.00      | DN50 | 53.10       | 0.13                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.12     | 162.20    | 1.22    |
| Curva G.52.T0 --><br>Curva G.53.T0                    | ACSM255  | 0.00       | 1.50      | DN50 | 53.10       | 0.00                  | 0.61                  | 0.00                  | 0.61     | 162.20    | 1.22    |
| Giunto a 'T' G.55.T0<br>--> Idrante a muro<br>I.10.T0 | ACSM255  | 0.30       | 1.50      | DN50 | 53.10       | 0.11                  | 0.53                  | 0.00                  | 0.64     | 150.46    | 1.13    |
| Giunto a 'T' G.54.T0<br>--> Giunto a 'T'<br>G.55.T0   | ACSM255  | 0.00       | 3.00      | DN50 | 53.10       | 0.00                  | 1.06                  | 0.00                  | 1.06     | 150.46    | 1.13    |
| Curva G.57.T0 --><br>Idrante a muro                   | ACSM255  | 0.30       | 0.00      | DN50 | 53.10       | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00     | ---       | 0.00    |

| Arco                                               | Codice  | Lungh. (m) | L.eq. (m) | DN    | Ø int. (mm) | $\Delta H_d$ (kPa) | $\Delta H_c$ (kPa) | $\Delta H_q$ (kPa) | $\Delta H$ (kPa) | Q (l/min) | V (m/s) |
|----------------------------------------------------|---------|------------|-----------|-------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|-----------|---------|
| I.11.T0                                            |         |            |           |       |             |                    |                    |                    |                  |           |         |
| Curva G.56.T0 --><br>Curva G.57.T0                 | ACSM255 | 0.00       | 0.00      | DN50  | 53.10       | 0.00               | 0.00               | 0.00               | 0.00             | ---       | 0.00    |
| Gruppo pompaggio<br>--> Rete idranti               | ACSM255 | 1.30       | 0.00      | DN125 | 129.70      | 0.12               | 0.00               | 0.00               | 0.11             | 765.54    | 0.97    |
| Giunto a 'T' G.4.T0<br>--> Giunto a 'T'<br>G.11.T0 | PPEPN16 | 1.77       | 1.96      | DN100 | 105.30      | 0.12               | 0.12               | 0.00               | 0.24             | 462.48    | 0.89    |

#### Legenda

**L.eq.:** lunghezza equivalente dovuta alle giunzioni (curva, gomito, TEE, croce, ecc.) (m)

**$\Delta H_d$ :** Perdita di carico distribuita (kPa)

**$\Delta H_c$ :** Perdita di carico concentrata (kPa)

**$\Delta H_q$ :** Perdita di carico per differenza di quota (kPa)

**$\Delta H$ :** Perdita di carico complessiva (kPa)

**Q:** Portata (l/min)

**V:** Velocità (m/s)

Tabella risultati del calcolo sui nodi dell'impianto:

| Rif.nodo                  | Tipo              | Quota (m) | Q (l/min) | P (kPa) | Perdite totali (kPa) * |
|---------------------------|-------------------|-----------|-----------|---------|------------------------|
| Gruppo pompaggio          | Gruppo pompaggio  | 1.00      | 765.54    | 406.78  | -                      |
| Rete idranti              | Rete idranti      | 1.00      | 765.54    | 406.66  | -                      |
| Curva G.1.T0              | Curva             | -0.80     | 765.54    | 424.00  | -                      |
| Giunto a 'T' G.2.T0       | Giunto a 'T'      | -0.80     | 765.54    | 417.27  | -                      |
| Curva G.3.T0              | Curva             | -0.80     | 0.00      | 0.00    | -                      |
| Attacco autopompa AA.1.T0 | Attacco autopompa | 0.60      | 0.00      | 0.00    | -                      |
| Giunto a 'T' G.4.T0       | Giunto a 'T'      | -0.80     | 765.54    | 415.92  | -                      |
| Curva G.5.T0              | Curva             | -0.80     | 303.06    | 417.44  | -                      |
| Curva G.7.T0              | Curva             | -0.80     | 303.06    | 417.50  | -                      |
| Giunto a 'T' G.8.T0       | Giunto a 'T'      | -0.80     | 0.00      | 415.66  | -                      |
| Curva G.9.T0              | Curva             | -0.80     | 0.00      | 415.66  | -                      |
| Curva G.10.T0             | Curva             | -0.80     | 0.00      | 415.66  | -                      |
| Giunto a 'T' G.11.T0      | Giunto a 'T'      | -0.80     | 462.48    | 415.66  | -                      |
| Curva G.12.T0             | Curva             | -0.80     | 462.48    | 415.58  | -                      |
| Curva G.13.T0             | Curva             | -0.80     | 462.48    | 410.04  | -                      |
| Giunto a 'T' G.14.T0      | Giunto a 'T'      | -0.80     | 462.48    | 398.83  | -                      |
| Giunto a 'T' G.15.T0      | Giunto a 'T'      | -0.80     | 462.48    | 393.49  | -                      |
| Giunto a 'T' G.16.T0      | Giunto a 'T'      | -0.80     | 332.74    | 389.45  | -                      |
| Croce G.17.T0             | Croce             | -0.80     | 40.90     | 390.84  | -                      |
| Curva G.18.T0             | Curva             | -0.80     | 40.90     | 390.65  | -                      |
| Giunto a 'T' G.19.T0      | Giunto a 'T'      | -0.80     | 129.74    | 386.41  | -                      |
| Idrante esterno IT.1.T0   | Idrante esterno   | -0.40     | 303.06    | 413.09  | -6.31 + 4.90           |
| Idrante a muro I.1.T0     | Idrante a muro    | 1.00      | 169.58    | 398.01  | -                      |
| Idrante a muro I.2.T0     | Idrante a muro    | -2.00     | 170.56    | 402.61  | -                      |
| Idrante a muro I.3.T0     | Idrante a muro    | -2.00     | 169.61    | 398.18  | -                      |
| Curva G.22.T0             | Curva             | -0.80     | 0.00      | 398.83  | -                      |
| Idrante a muro I.4.T0     | Idrante a muro    | -2.00     | 172.24    | 410.60  | -                      |
| Curva G.23.T0             | Curva             | -0.80     | 129.74    | 390.03  | -                      |
| Curva G.24.T0             | Curva             | -0.80     | 129.74    | 387.15  | -                      |
| Giunto a 'T' G.27.T0      | Giunto a 'T'      | -0.80     | 170.64    | 386.36  | -                      |
| Curva G.28.T0             | Curva             | -0.80     | 170.64    | 385.85  | -                      |
| Curva G.29.T0             | Curva             | 5.00      | 170.64    | 328.00  | -                      |
| Curva G.30.T0             | Curva             | 8.00      | 20.81     | 302.53  | -                      |
| Curva G.32.T0             | Curva             | 8.00      | 20.81     | 302.53  | -                      |
| Curva G.33.T0             | Curva             | 8.00      | 20.81     | 302.50  | -                      |
| Curva G.34.T0             | Curva             | 8.00      | 20.81     | 302.40  | -                      |
| Idrante a muro I.7.T0     | Idrante a muro    | 6.50      | 149.83    | 310.82  | 95.95 + 0.11           |
| Giunto a 'T' G.43.T0      | Giunto a 'T'      | 6.50      | 170.64    | 312.99  | -                      |
| Giunto a 'T' G.44.T0      | Giunto a 'T'      | 6.50      | 149.83    | 312.00  | -                      |
| Idrante a muro I.8.T0     | Idrante a muro    | 1.20      | 162.59    | 365.87  | -                      |
| Curva G.45.T0             | Curva             | 1.20      | 170.64    | 365.87  | -                      |
| Giunto a 'T' G.46.T0      | Giunto a 'T'      | 1.20      | 0.00      | 365.87  | -                      |
| Giunto a 'T' G.48.T0      | Giunto a 'T'      | 1.65      | 291.84    | 363.35  | -                      |
| Curva G.51.T0             | Curva             | 8.00      | 20.81     | 302.38  | -                      |
| Idrante a muro I.9.T0     | Idrante a muro    | 1.50      | 162.20    | 364.26  | 42.52 + 0.13           |
| Curva G.52.T0             | Curva             | 1.50      | 162.20    | 365.00  | -                      |
| Curva G.53.T0             | Curva             | 1.50      | 162.20    | 364.38  | -                      |
| Idrante a muro I.10.T0    | Idrante a muro    | 6.50      | 150.46    | 313.42  | 93.36 + 0.11           |
| Giunto a 'T' G.54.T0      | Giunto a 'T'      | 6.50      | 150.46    | 315.14  | -                      |
| Giunto a 'T' G.55.T0      | Giunto a 'T'      | 6.50      | 150.46    | 314.07  | -                      |
| Idrante a muro I.11.T0    | Idrante a muro    | 1.50      | 163.12    | 368.29  | -                      |
| Curva G.56.T0             | Curva             | 1.50      | 0.00      | 368.29  | -                      |

| Rif.nodo      | Tipo  | Quota (m) | Q (l/min) | P (kPa) | Perdite totali (kPa) * |
|---------------|-------|-----------|-----------|---------|------------------------|
| Curva G.57.T0 | Curva | 1.50      | 0.00      | 368.29  | -                      |

\* Valorizzato se il nodo corrisponde a un terminale attivo dell'impianto. Se sono presenti perdite al bocchello o alla manichetta i relativi valori sono riportati nella colonna.

Tabella delle tubazioni con i diametri utilizzati:

| Tubazione                                                                                                         | Materiale   | DN    | Lunghezza (m) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|---------------|
| UNI EN 10255 - ACCIAIO non legato S. Media - Tubi di acciaio non legato adatti alla saldatura e alla filettatura. | Acciaio     | DN125 | 3.11          |
| UNI 10910-2 SDR 11 - POLIETILENE PE 100 PN 16 - Tubi in polietilene secondo la nuova norma UNI 10910.             | Polietilene | DN110 | 20.41         |
| UNI EN 10255 - ACCIAIO non legato S. Media - Tubi di acciaio non legato adatti alla saldatura e alla filettatura. | Acciaio     | DN80  | 2.19          |
| UNI 10910-2 SDR 11 - POLIETILENE PE 100 PN 16 - Tubi in polietilene secondo la nuova norma UNI 10910.             | Polietilene | DN100 | 5.76          |
| UNI EN 10255 - ACCIAIO non legato S. Media - Tubi di acciaio non legato adatti alla saldatura e alla filettatura. | Acciaio     | DN50  | 21.56         |
| UNI EN 10255 - ACCIAIO non legato S. Media - Tubi di acciaio non legato adatti alla saldatura e alla filettatura. | Acciaio     | DN100 | 1.40          |
| UNI EN 10255 - ACCIAIO non legato S. Media - Tubi di acciaio non legato adatti alla saldatura e alla filettatura. | Acciaio     | DN65  | 185.90        |
| UNI 8863 - ACCIAIO non legato S. Leggera - (FILETTATURA UNI ISO 7/1). FUORI TERRA. AGGIORNATA DA UNI EN 10255.    | Acciaio     | DN50  | 0.00          |

Per soddisfare i requisiti necessari al bilanciamento dell'impianto, la Prevalenza dell'impianto **H** deve essere pari almeno a: **39.95 m. ca (391.75 kPa)**, a cui corrisponde una Portata dell'impianto **Q** di: **765.54l/min.**

Nell'immagine seguente è riportata la curva caratteristica dell'impianto  $H(Q)$ :

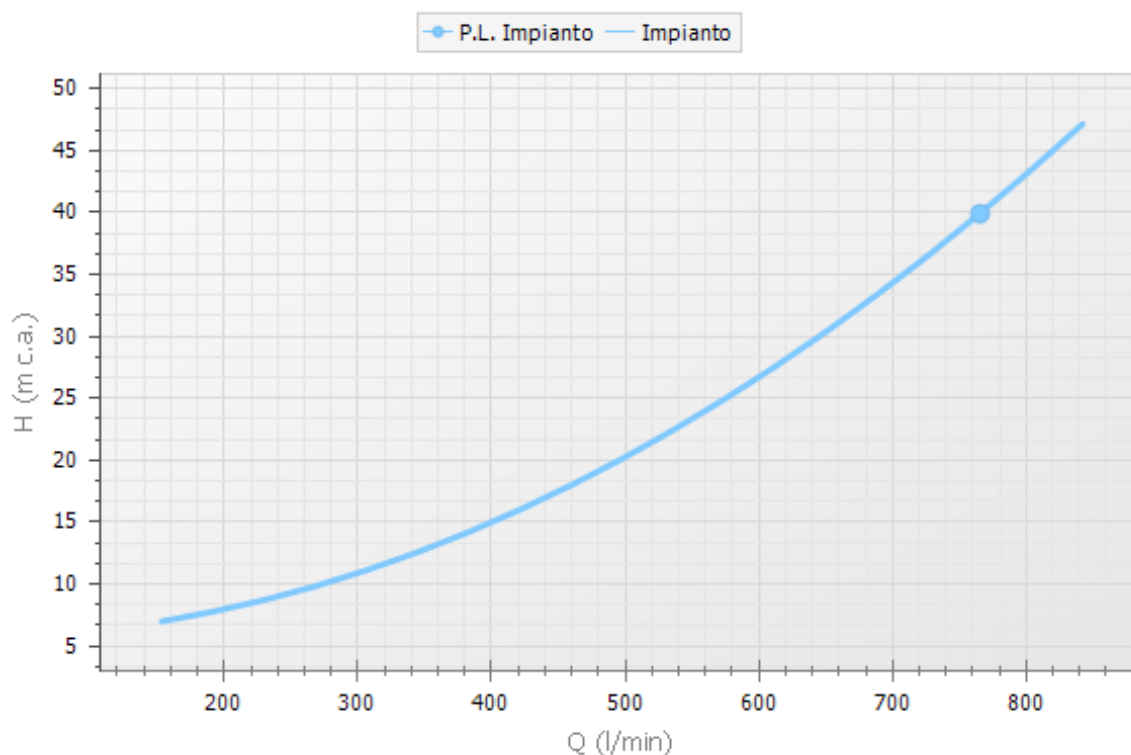


Fig. 1: Caratteristica  $H(Q)$  dell'impianto

## ALIMENTAZIONE IDRICA

L'alimentazione idrica a servizio della rete antincendio è realizzata secondo i criteri di buona tecnica: è in grado, come minimo, di garantire la portata e la pressione richiesta dall'impianto ed è progettata in modo tale da assicurare i tempi di erogazione previsti. Mantiene permanentemente in pressione le reti dell'impianto, non è soggetta a possibili condizioni di congelamento, di siccità o di allagamento, nonché qualsiasi altra condizione che potrebbe ridurre il flusso o l'effettiva portata oppure rendere non operativa l'alimentazione. Sono, infatti, prese in considerazione tutte le possibili azioni utili ad assicurare la continuità ed affidabilità dell'alimentazione idrica. L'acqua non contiene sostanze fibrose o altro materiale in sospensione che possa provocare depositi all'interno delle tubazioni dell'impianto.

L'impianto è alimentato da un gruppo di serbatoi con pompe le cui caratteristiche sono descritte nel paragrafo successivo.

### Gruppo di serbatoi con pompe

L'alimentazione idrica a servizio dell'impianto antincendio è realizzata tramite un gruppo di serbatoi con pompe. Ubicazione: Piano T, quota di 1.00 m e altezza relativa rispetto all'origine di 1.00 m.

Il punto di lavoro dell'Impianto con il Gruppo di pompaggio è pari a:

Portata **Q: 826.14l/min**

Prevalenza **H: 45.62m c.a.**

E' presente una pompa con queste caratteristiche:

| Marca  | Modello                                        | Tipo                       | Potenza (kW) | H (m c.a.) | Q (l/min) |
|--------|------------------------------------------------|----------------------------|--------------|------------|-----------|
| LOWARA | GEM2DJN40-200/110+GE<br>M2KN40-200/D199 Tipo 2 | centrifuga<br>normalizzata | 11.00        | 56.10      | 1 200.00  |

Il gruppo di pressurizzazione è provvisto di una pompa di riserva ad avviamento tramite motore diesel.

Il gruppo di pressurizzazione è provvisto di una pompa pilota ad avviamento elettrico.

Le immagini che seguono illustrano la **caratteristica H(Q)**, prevalenza al variare della portata e il punto di lavoro individuato:

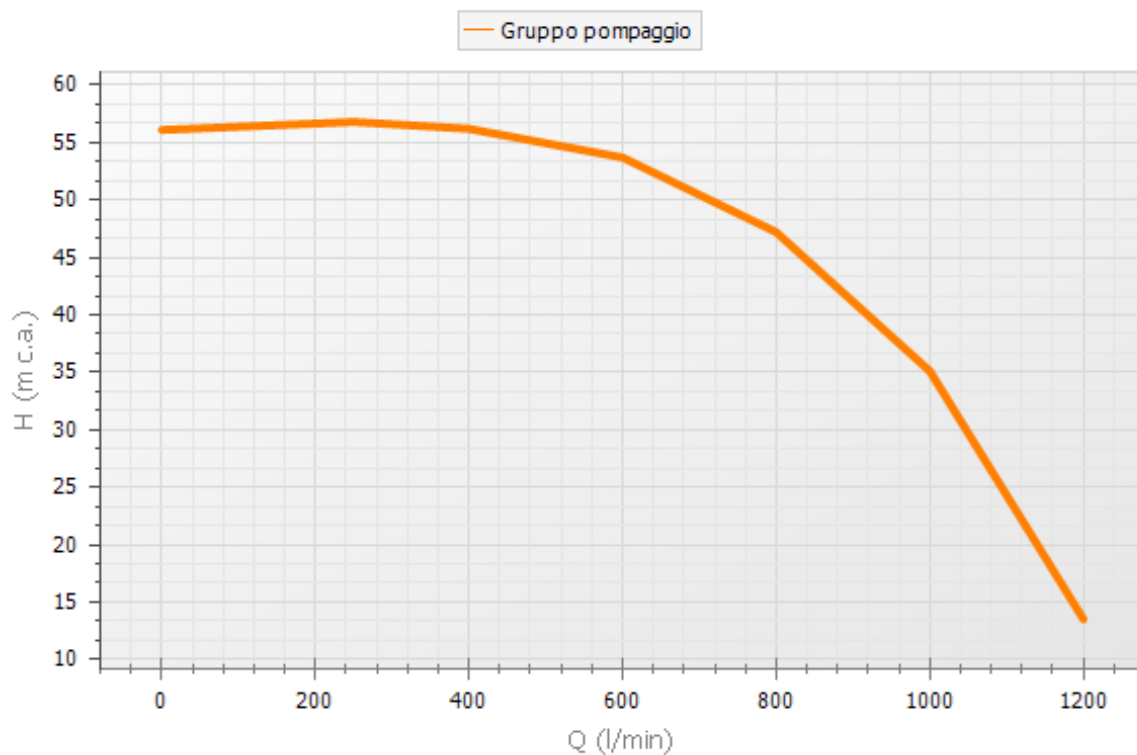


Fig. 2: Caratteristica H(Q) del gruppo di pompaggio

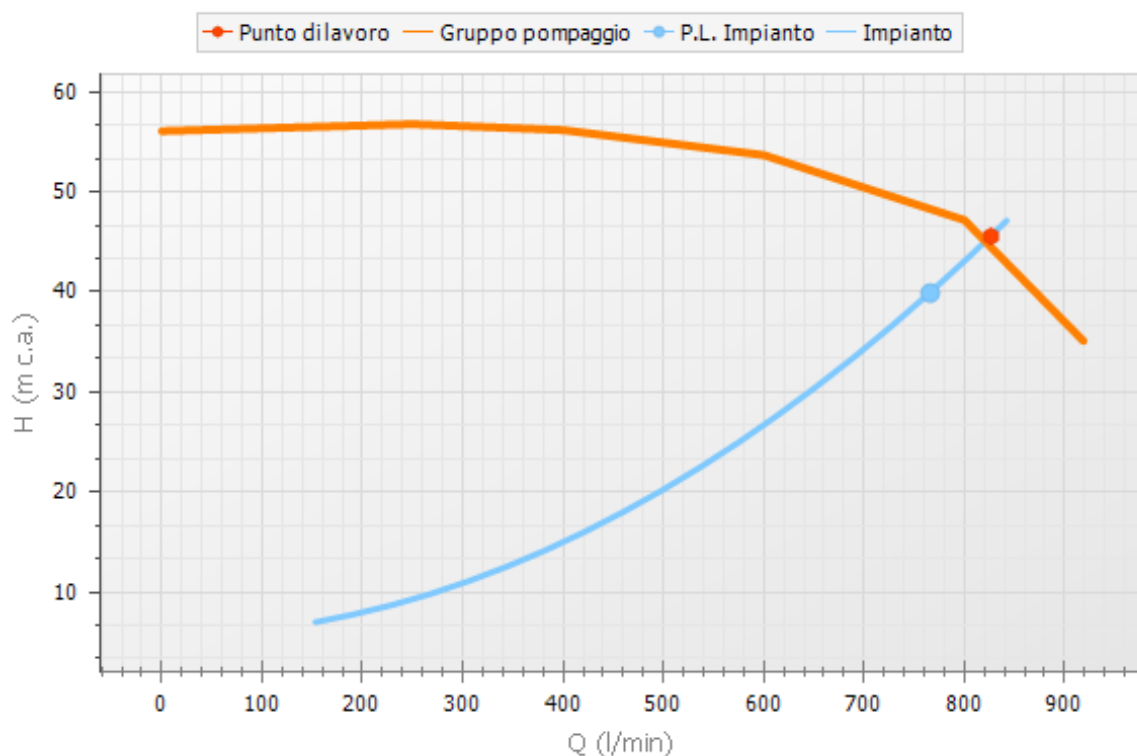


Fig. 3: Caratteristica H(Q) Impianto e Gruppo di pompaggio – Punto di lavoro

## Condizioni di aspirazione

### Tubazioni di aspirazione

La tubazione di aspirazione, comprese tutte le valvole e raccordi, è progettata in modo da assicurare che l'NPSHa disponibile (calcolato alla massima temperatura prevista dell'acqua) all'ingresso della pompa superi

L'NPSHr richiesto di almeno 1 m alla portata massima della pompa.

Le tubazioni di aspirazione sono poste orizzontalmente o con pendenza continua in salita verso la pompa per prevenire la possibilità di formazione di sacche d'aria nella tubazione.

È utilizzata una valvola di fondo qualora l'asse della pompa si trovi al di sopra del livello minimo dell'acqua.

Il tratto di condotta che collega la pompa alla struttura di raccolta ha le seguenti caratteristiche:

- UNI EN 10255 - ACCIAIO non legato S. Media - Tubi di acciaio non legato adatti alla saldatura e alla filettatura..
- Classe DN100 per N° 1 attacchi.
- Lunghezza complessiva 5.00 m.
- Dislivello 0.00 m.
- NPSHa 9.28 m.c.a.
- Pressione atmosferica: 10.00 m.c.a.
- Tensione di vapore: 0.57 m.c.a..

L'aspirazione della pompa è collegata ad una tubazione conica, lunga almeno due volte il diametro. La tubazione conica eccentrica ha la parte superiore orizzontale ed un angolo di apertura massimo non maggiore di 20°. Le valvole non sono posizionate direttamente sulla bocca di entrata della pompa.

### Sottobattente

---

Nelle condizioni di sottobattente, il diametro della tubazione di aspirazione non è minore di 65 mm ed è tale che la massima velocità di flusso dell'acqua non è maggiore di 1.8 m/s, quando la pompa sta funzionando alla massima portata richiesta. Inoltre:

- almeno due terzi della capacità effettiva del serbatoio di aspirazione devono essere al di sopra del livello dell'asse della pompa;
- l'asse della pompa non deve essere a più di 2 m al di sopra del livello minimo dell'acqua nel serbatoio di aspirazione.

Dove viene prevista più di una pompa, le tubazioni di aspirazione sono interconnesse, se dotate di valvole di intercettazione, per consentire ad ogni pompa di continuare a funzionare quando l'altra viene rimossa per eseguire le operazioni di manutenzione. I collegamenti sono dimensionati adeguatamente alla portata richiesta.

### Adescamento della pompa

---

Ogni pompa è collegata ad un dispositivo automatico di adescamento separato. Tale dispositivo comprende un serbatoio posizionato ad un livello più alto rispetto alla pompa e una tubazione di collegamento (con una valvola di non ritorno) discendente dal serbatoio alla mandata della pompa.

Il serbatoio, la pompa e la tubazione di aspirazione sono tenute costantemente piene d'acqua anche in presenza di perdite dalla valvola di fondo. Se il livello dell'acqua nel serbatoio dovesse scendere a 2/3 rispetto al livello normale, la pompa entrerà in funzione.

### Pompa di mantenimento pressione

---

Una pompa di mantenimento pressione è installata per evitare l'inopportuno avviamento di una delle pompe principali o per mantenere l'impianto in pressione nel caso in cui l'alimentazione idrica abbia fluttuazioni di pressione.

Il gruppo di pompaggio è alimentato da un'unica struttura di raccolta.

### Struttura di raccolta

---

La struttura di raccolta del gruppo di serbatoi con pompe è senza pozzetto di presa.

Di seguito i dettagli della struttura di raccolta:

- livello normale dell'acqua: 2.60 m;
- livello minimo storico: 0.47 m;
- diametro di aspirazione: DN100;
- distanza minima dal tubo di aspirazione al livello minimo dell'acqua: 0.37 m;
- distanza minima dal tubo di aspirazione al fondo del pozzetto: 0.15 m;
- capacità effettiva: 47.00 m<sup>3</sup>.

L'alimentazione avrà un rincalzo automatico del 3 %.

Il gruppo di serbatoi con pompe così realizzato è classificato come alimentazione "Singola" (classificazione prevista dalla normativa UNI 12845) con capacità complessiva delle strutture di raccolta pari a 47.00 m<sup>3</sup>.

## Pompe

### Locali per gruppi di pompaggio

I gruppi di pompaggio sono installati in locali aventi una resistenza al fuoco non minore di 60 min, utilizzati unicamente per la protezione antincendio.

Il locale pompe è mantenuto almeno alla seguente temperatura:

- 4 °C (pompe azionate da motore elettrico).
- 10 °C (pompe azionate da motore diesel).

Inoltre i locali sono dotati di un'adeguata ventilazione in base alle raccomandazioni del fornitore.

### Temperatura massima di alimentazione idrica

La temperatura dell'acqua non è maggiore di 40 °C, come da prescrizione.

### Valvole ed accessori

Una valvola di non ritorno e una valvola di intercettazione sono installate nella tubazione di mandata di ciascuna pompa.

I circuiti di raffreddamento del motore diesel utilizzano solitamente acqua propria, ma si tiene conto anche del caso in cui utilizzano dell'acqua supplementare.

Le prese sulle pompe per i manometri di aspirazione e di mandata sono facilmente accessibili.

## Elettropompe

L'alimentazione elettrica è sempre disponibile. La documentazione aggiornata, i disegni di installazione, gli schemi dell'alimentazione principale e del trasformatore, dei collegamenti per l'alimentazione del pannello di controllo della pompa nonché del motore, dei circuiti di controllo degli allarmi e segnali, è tenuta a disposizione negli appositi locali.

### Alimentazione elettrica

L'alimentazione per il quadro di controllo della pompa sarà dedicata esclusivamente al gruppo di pompaggio e separata da tutti gli altri collegamenti.

I fusibili del quadro di controllo della pompa sono ad alta capacità di rottura, per poter consentire il passaggio della corrente di spunto per un periodo non minore di 20 s. Tutti i cavi sono protetti contro il fuoco e i danni meccanici. Al fine di proteggere i cavi dall'esposizione diretta all'incendio, questi passano all'esterno dell'edificio o attraverso quelle parti dell'edificio dove il rischio di incendio è trascurabile e che sono separate da qualsiasi significativo rischio di incendio mediante pareti, tramezzi o pavimenti con una resistenza al fuoco non minore di 60 min, oppure sono forniti di una protezione diretta supplementare o interrati.

I cavi sono di singola tratta senza giunzioni.

### Quadro elettrico principale di distribuzione

Il quadro elettrico principale è situato in un compartimento antincendio utilizzato esclusivamente per l'alimentazione elettrica.

I collegamenti elettrici nel quadro elettrico principale sono tali che l'alimentazione del quadro di controllo della pompa non è isolata quando vengono isolati gli altri servizi.

Ogni interruttore installato sulla linea di alimentazione dedicata alla pompa antincendio è etichettato come segue:

**ALIMENTAZIONE DEL MOTORE DELLA POMPA  
ANTINCENDIO  
NON APRIRE IN CASO DI INCENDIO**

Le lettere sull'etichetta sono alte almeno 10 mm, bianche su sfondo rosso. L'interruttore è bloccato per proteggerlo contro eventuali manomissioni.

### Collegamento tra il quadro elettrico principale di distribuzione e il quadro di controllo della pompa

La corrente per il dimensionamento corretto dei cavi è determinata considerando il 150% della corrente massima possibile a pieno carico.

### Quadro di controllo della pompa

Il quadro di controllo della pompa è in grado di:

- a) avviare automaticamente il motore quando riceve un segnale dai pressostati;
- b) avviare il motore con azionamento manuale;
- c) arrestare il motore solamente mediante azionamento manuale.

Il quadro di controllo è dotato di amperometro.

I contatti sono in conformità con la categoria di utilizzo AC-3 delle EN 60947-1 e EN 60947-4.

### Monitoraggio del funzionamento della pompa

Sono tenute sotto controllo le seguenti condizioni:

- disponibilità dell'alimentazione elettrica al motore e, dove alternata (CA), su tutte e tre le fasi;
- richiesta di avviamento pompa;
- pompa in funzione;
- mancato avviamento.

Tutte le suddette condizioni sono indicate visivamente e singolarmente nel locale pompe. Pompa in funzione e allarme anomalia saranno inoltre segnalati acusticamente e visivamente in un locale permanentemente presidiato da personale responsabile.

L'indicazione visiva di anomalia è di colore giallo. I segnali acustici avranno un livello di segnale di almeno 75 dB e possono essere tacitati.

Previsto un dispositivo di prova per il controllo delle lampade di segnalazione.

### **Motopompe con motore diesel**

Il motore diesel è in grado di funzionare in modo continuativo a pieno carico, alla quota di installazione con una potenza nominale continua in conformità alla ISO 3046.

La pompa è completamente operativa entro 15 s dall'inizio di ogni sequenza di avviamento.

Le pompe orizzontali avranno una trasmissione diretta.

L'avviamento automatico ed il funzionamento del gruppo di pompaggio non dipendono da qualsiasi altra fonte di energia diversa da quella del motore e delle sue batterie.

### Motori

Il motore è in grado di avviarsi con una temperatura di 5 °C nel locale motore, è dotato di un regolatore di velocità atto a mantenere il numero di giri entro il  $\pm 5\%$  della sua velocità nominale in condizioni normali di

carico, costruito in modo tale che qualsiasi dispositivo meccanico posto sul motore, che potrebbe impedirne l'avviamento automatico, ritorni nella posizione di partenza.

### Combustibile, serbatoio del combustibile e tubazioni di alimentazione del combustibile

La qualità del combustibile diesel utilizzato è conforme con le raccomandazioni del fornitore. Il serbatoio contiene una quantità sufficiente di combustibile in grado di far funzionare il motore a pieno carico. Il serbatoio è di acciaio saldato e installato ad un livello più alto rispetto alla pompa di iniezione per assicurare una alimentazione a gravità, ma non direttamente al di sopra del motore.

Lo sfiato del serbatoio del combustibile termina all'esterno dell'edificio.

### Meccanismo di avviamento

È possibile avviare il motore diesel sia automaticamente, su segnale proveniente dai pressostati, sia manualmente mediante un pulsante sul quadro di controllo della pompa. È possibile spegnere il motore diesel solamente manualmente.

La tensione nominale delle batterie e del motorino di avviamento non è minore di 12 V.

Per consentire la verifica periodica del sistema di avviamento elettrico manuale, senza rompere il coperchio frangibile del pulsante dell'avviamento manuale di emergenza, è previsto un pulsante di prova e un indicatore luminoso.

### Indicazione di allarme di avviamento

Sono indicate, sia localmente sia in luogo permanentemente sorvegliato, le seguenti condizioni:

- a) l'uso di un qualsiasi dispositivo elettrico che impedisca l'avviamento automatico del motore;
- b) il mancato avviamento del motore dopo sei tentativi;
- c) la pompa in funzione;
- d) il guasto del quadro di controllo del motore diesel.

Le spie luminose di avvertimento saranno adeguatamente contrassegnate.

### Prova della messa in esercizio in sito

Quando viene messo in servizio un impianto, con l'alimentazione del combustibile esclusa, deve essere attivato il sistema di avviamento automatico del motore diesel, per sei cicli, ognuno non minori di 15 s col motorino di avviamento funzionante e pausa compresa tra 10 s e a 15 s.

Dopo il completamento dei sei cicli di avviamento si deve attivare l'allarme di mancato avviamento del motore. Ripristinata successivamente l'alimentazione del combustibile, il motore deve funzionare quando viene azionato il pulsante di prova dell'avviamento manuale.

## COLLAUDO IMPIANTO

Il collaudo includerà le seguenti operazioni:

- accertamento della rispondenza dell'installazione al progetto esecutivo presentato;
- verifica della conformità dei componenti utilizzati alle disposizioni normative;
- verifica della posa in opera "a regola d'arte".

Il collaudo sarà preceduto da un accurato lavaggio delle tubazioni, con velocità dell'acqua non minore di 2 m/s. Saranno essere eseguite le seguenti operazioni minime:

- esame generale dell'intero impianto;
- prova idrostatica delle tubazioni ad una pressione di almeno 1,5 volte la pressione di esercizio dell'impianto con un minimo di 1,4 MPa per 2 h;
- collaudo delle alimentazioni (in conformità alla UNI EN 12845);
- verifica del regolare flusso nei collettori di alimentazione, aprendo completamente un terminale finale per ogni ramo principale della rete a servizio di due o più terminali;
- verifica delle prestazioni di progetto con riferimento alle portate e pressioni minime da garantire, alla contemporaneità delle erogazioni e alla durata delle alimentazioni;
- revisione del livello di pericolo, identificando l'effetto sulla classificazione del pericolo o sul progetto dell'impianto, di qualsiasi modifica intervenuta sulla struttura, sul contenuto, sulla modalità di deposito, sul riscaldamento, sull'illuminazione o sul posizionamento delle apparecchiature.

Per l'esecuzione dei suddetti accertamenti nel progetto saranno individuati i punti di misurazione che saranno opportunamente predisposti ed indicati. Tali punti saranno dotati almeno di attacco per manometro.

## Comune di Oristano (OR)

# PROGETTO IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO

## Tabulati

**Impianto:** CFVA

**Committente:** RAS Servizio Genio Civile di Oristano

**Indirizzo:** Via Curreli 6 - Oristano (OR)

Oristano, 18/02/2026

**Il Tecnico**  
(Ing. Gianni Porcu)

---

Studio Tecnico Associato degli ingg. Porcu Sechi  
Ing. Porcu Gianni  
via Brunelleschi 27  
Oristano (OR)  
078371315 - 078371315  
gianni@porcusechi.it



Copyright ACCA software S.p.A.

## INDICE

|                 |          |
|-----------------|----------|
| <b>INDICE</b>   | <b>2</b> |
| <b>TABULATI</b> | <b>3</b> |

## TABULATI

| Codice   | Tubazione                                                                                                         | Materiale   | C nuovo | C usato |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|
| ACSM255  | UNI EN 10255 - ACCIAIO non legato S. Media - Tubi di acciaio non legato adatti alla saldatura e alla filettatura. | Acciaio     | 120     | 84.0    |
| PPEPN16  | UNI 10910-2 SDR 11 - POLIETILENE PE 100 PN 16 - Tubi in polietilene secondo la nuova norma UNI 10910.             | Polietilene | 150     | 105.0   |
| ACSL8863 | UNI 8863 - ACCIAIO non legato S. Leggera - (FILETTATURA UNI ISO 7/1). FUORI TERRA. AGGIORNATA DA UNI EN 10255.    | Acciaio     | 120     | 84.0    |

| Arco                                        | Codice  | Lungh. (m) | L.eq. (m) | DN    | Ø int. (mm) | ΔH <sub>d</sub> (kPa) | ΔH <sub>c</sub> (kPa) | ΔH <sub>q</sub> (kPa) | ΔH (kPa) | Q (l/min) | V (m/s) |
|---------------------------------------------|---------|------------|-----------|-------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|-----------|---------|
| Rete idranti --> Curva G.1.T0               | ACSM255 | 1.81       | 1.50      | DN125 | 129.70      | 0.17                  | 0.13                  | -17.65                | -17.34   | 765.54    | 0.97    |
| Curva G.1.T0 --> Giunto a 'T' G.2.T0        | PPEPN16 | 16.02      | 2.27      | DN110 | 90.00       | 5.89                  | 0.83                  | 0.00                  | 6.72     | 765.54    | 2.01    |
| Giunto a 'T' G.2.T0 --> Curva G.3.T0        | PPEPN16 | 4.39       | ---       | DN110 | 90.00       | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00     | ---       | ---     |
| Curva G.3.T0 --> Attacco autopompa AA.1.T0  | ACSM255 | 1.41       | ---       | DN80  | 80.90       | 0.00                  | 0.00                  | 13.73                 | 13.72    | ---       | ---     |
| Giunto a 'T' G.2.T0 --> Giunto a 'T' G.4.T0 | PPEPN16 | 3.38       | 4.53      | DN100 | 105.30      | 0.58                  | 0.77                  | 0.00                  | 1.35     | 765.54    | 1.47    |
| Curva G.7.T0 --> Curva G.5.T0               | ACSM255 | 0.38       | 0.00      | DN80  | 80.90       | 0.07                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.06     | 303.06    | 0.98    |
| Curva G.5.T0 --> Idrante esterno IT.1.T0    | ACSM255 | 0.40       | 2.10      | DN80  | 80.90       | 0.07                  | 0.35                  | 3.92                  | 4.34     | 303.06    | 0.98    |
| Giunto a 'T' G.4.T0 --> Curva G.7.T0        | PPEPN16 | 0.61       | 9.06      | DN100 | 105.30      | 0.02                  | 0.27                  | 0.00                  | 0.29     | 303.06    | 0.58    |
| Giunto a 'T' G.8.T0 --> Curva G.9.T0        | ACSM255 | 4.05       | 0.00      | DN50  | 53.10       | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00     | ---       | 0.00    |
| Curva G.9.T0 --> Curva G.10.T0              | ACSM255 | 0.30       | 0.00      | DN50  | 53.10       | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00     | ---       | 0.00    |
| Curva G.10.T0 --> Idrante a muro I.1.T0     | ACSM255 | 1.80       | 0.00      | DN50  | 53.10       | 0.00                  | 0.00                  | 17.65                 | 17.65    | ---       | 0.00    |

| Arco                                           | Codice  | Lungh. (m) | L.eq. (m) | DN    | Ø int. (mm) | ΔH <sub>d</sub> (kPa) | ΔH <sub>c</sub> (kPa) | ΔH <sub>q</sub> (kPa) | ΔH (kPa) | Q (l/min) | V (m/s) |
|------------------------------------------------|---------|------------|-----------|-------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|-----------|---------|
| Giunto a 'T' G.11.T0 --> Giunto a 'T' G.8.T0   | ACSM255 | 0.60       | 6.00      | DN100 | 105.30      | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00     | ---       | 0.00    |
| Giunto a 'T' G.11.T0 --> Curva G.12.T0         | ACSM255 | 0.80       | 0.00      | DN100 | 105.30      | 0.08                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.07     | 462.48    | 0.89    |
| Curva G.12.T0 --> Curva G.13.T0                | ACSM255 | 5.10       | 1.80      | DN65  | 68.90       | 4.10                  | 1.45                  | 0.00                  | 5.55     | 462.48    | 2.07    |
| Curva G.13.T0 --> Giunto a 'T' G.14.T0         | ACSM255 | 12.15      | 1.80      | DN65  | 68.90       | 9.77                  | 1.45                  | 0.00                  | 11.21    | 462.48    | 2.07    |
| Giunto a 'T' G.14.T0 --> Giunto a 'T' G.15.T0  | ACSM255 | 6.65       | 0.00      | DN65  | 68.90       | 5.34                  | 0.00                  | 0.00                  | 5.34     | 462.48    | 2.07    |
| Giunto a 'T' G.15.T0 --> Giunto a 'T' G.16.T0  | ACSM255 | 5.65       | 3.60      | DN65  | 68.90       | 2.47                  | 1.56                  | 0.00                  | 4.04     | 332.74    | 1.49    |
| Giunto a 'T' G.16.T0 --> Croce G.17.T0         | ACSM255 | 14.20      | 1.80      | DN65  | 68.90       | 0.13                  | 0.02                  | 0.00                  | 0.14     | 40.90     | 0.18    |
| Croce G.17.T0 --> Curva G.18.T0                | ACSM255 | 21.70      | 0.00      | DN65  | 68.90       | 0.20                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.19     | 40.90     | 0.18    |
| Giunto a 'T' G.19.T0 --> Giunto a 'T' G.27.T0  | ACSM255 | 0.70       | 0.00      | DN65  | 68.90       | 0.05                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.04     | 129.74    | 0.58    |
| Giunto a 'T' G.19.T0 --> Idrante a muro I.3.T0 | ACSM255 | 1.20       | 0.00      | DN50  | 53.10       | 0.00                  | 0.00                  | -11.77                | -11.76   | ---       | 0.00    |
| Croce G.17.T0 --> Idrante a muro I.2.T0        | ACSM255 | 1.20       | 0.00      | DN50  | 53.10       | 0.00                  | 0.00                  | -11.77                | -11.76   | ---       | 0.00    |
| Giunto a 'T' G.14.T0 --> Curva G.22.T0         | ACSM255 | 6.75       | 0.00      | DN50  | 53.10       | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00     | ---       | 0.00    |
| Curva G.22.T0 --> Idrante a muro I.4.T0        | ACSM255 | 1.20       | 0.00      | DN50  | 53.10       | 0.00                  | 0.00                  | -11.77                | -11.76   | ---       | 0.00    |
| Giunto a 'T' G.15.T0 --> Curva G.23.T0         | ACSM255 | 5.50       | 3.60      | DN65  | 68.90       | 0.42                  | 0.27                  | 0.00                  | 0.69     | 129.74    | 0.58    |
| Curva G.23.T0 --> Curva G.24.T0                | ACSM255 | 35.93      | 1.80      | DN65  | 68.90       | 2.75                  | 0.13                  | 0.00                  | 2.88     | 129.74    | 0.58    |
| Curva G.24.T0 --> Giunto a 'T' G.19.T0         | ACSM255 | 7.80       | 1.80      | DN65  | 68.90       | 0.60                  | 0.13                  | 0.00                  | 0.73     | 129.74    | 0.58    |
| Giunto a 'T' G.48.T0 --> Giunto a 'T' G.54.T0  | ACSM255 | 4.85       | 3.60      | DN65  | 68.90       | 0.37                  | 0.27                  | 47.56                 | 48.20    | 129.64    | 0.58    |
| Curva G.18.T0 --> Giunto a 'T' G.27.T0         | ACSM255 | 1.20       | 1.80      | DN65  | 68.90       | 0.01                  | 0.02                  | 0.00                  | 0.03     | 40.90     | 0.18    |
| Giunto a 'T' G.27.T0 --> Curva G.28.T0         | ACSM255 | 0.41       | 3.60      | DN65  | 68.90       | 0.05                  | 0.46                  | 0.00                  | 0.51     | 170.64    | 0.76    |
| Curva G.45.T0 -->                              | ACSM255 | 3.80       | 0.90      | DN65  | 68.90       | 0.48                  | 0.11                  | 37.26                 | 37.86    | 170.64    | 0.76    |

| Arco                                            | Codice   | Lungh. (m) | L.eq. (m) | DN   | Ø int. (mm) | $\Delta H_d$ (kPa) | $\Delta H_c$ (kPa) | $\Delta H_q$ (kPa) | $\Delta H$ (kPa) | Q (l/min) | V (m/s) |
|-------------------------------------------------|----------|------------|-----------|------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|-----------|---------|
| Curva G.29.T0                                   |          |            |           |      |             |                    |                    |                    |                  |           |         |
| Giunto a 'T' G.43.T0 --> Curva G.30.T0          | ACSM255  | 1.50       | 3.60      | DN65 | 68.90       | 0.00               | 0.01               | 14.71              | 14.72            | 20.81     | 0.09    |
| Curva G.30.T0 --> Curva G.32.T0                 | ACSM255  | 0.55       | 0.90      | DN65 | 68.90       | 0.00               | 0.00               | 0.00               | 0.00             | 20.81     | 0.09    |
| Curva G.32.T0 --> Curva G.33.T0                 | ACSM255  | 8.15       | 1.80      | DN65 | 68.90       | 0.02               | 0.00               | 0.00               | 0.02             | 20.81     | 0.09    |
| Curva G.33.T0 --> Curva G.34.T0                 | ACSM255  | 35.79      | 1.80      | DN65 | 68.90       | 0.09               | 0.00               | 0.00               | 0.08             | 20.81     | 0.09    |
| Giunto a 'T' G.16.T0 --> Giunto a 'T' G.48.T0   | ACSM255  | 2.45       | 3.60      | DN65 | 68.90       | 0.84               | 1.23               | 24.03              | 26.10            | 291.84    | 1.30    |
| Curva G.29.T0 --> Giunto a 'T' G.43.T0          | ACSM255  | 1.50       | 0.90      | DN65 | 68.90       | 0.19               | 0.11               | 14.71              | 15.01            | 170.64    | 0.76    |
| Curva G.28.T0 --> Curva G.45.T0                 | ACSM255  | 2.00       | 0.90      | DN65 | 68.90       | 0.26               | 0.11               | 19.61              | 19.98            | 170.64    | 0.76    |
| Giunto a 'T' G.48.T0 --> Curva G.52.T0          | ACSM255  | 1.26       | 3.00      | DN50 | 53.10       | 0.52               | 1.23               | -1.47              | 0.28             | 162.20    | 1.22    |
| Giunto a 'T' G.44.T0 --> Idrante a muro I.7.T0  | ACSM255  | 0.30       | 3.00      | DN50 | 53.10       | 0.11               | 1.06               | 0.00               | 1.17             | 149.83    | 1.13    |
| Giunto a 'T' G.43.T0 --> Giunto a 'T' G.44.T0   | ACSL8863 | 0.00       | 3.00      | DN50 | 53.90       | 0.00               | 0.99               | 0.00               | 0.99             | 149.83    | 1.09    |
| Giunto a 'T' G.46.T0 --> Idrante a muro I.8.T0  | ACSM255  | 0.30       | 0.00      | DN50 | 53.10       | 0.00               | 0.00               | 0.00               | 0.00             | ---       | 0.00    |
| Curva G.45.T0 --> Giunto a 'T' G.46.T0          | ACSL8863 | 0.00       | 0.00      | DN50 | 53.90       | 0.00               | 0.00               | 0.00               | 0.00             | ---       | 0.00    |
| Croce G.17.T0 --> Curva G.56.T0                 | ACSM255  | 2.30       | 3.00      | DN50 | 53.10       | 0.00               | 0.00               | 22.55              | 22.55            | ---       | 0.00    |
| Curva G.51.T0 --> Giunto a 'T' G.54.T0          | ACSM255  | 1.50       | 1.80      | DN65 | 68.90       | 0.00               | 0.00               | -14.71             | -14.71           | 20.81     | 0.09    |
| Curva G.34.T0 --> Curva G.51.T0                 | ACSM255  | 6.82       | 1.80      | DN65 | 68.90       | 0.02               | 0.00               | 0.00               | 0.02             | 20.81     | 0.09    |
| Curva G.53.T0 --> Idrante a muro I.9.T0         | ACSM255  | 0.30       | 0.00      | DN50 | 53.10       | 0.13               | 0.00               | 0.00               | 0.12             | 162.20    | 1.22    |
| Curva G.52.T0 --> Curva G.53.T0                 | ACSM255  | 0.00       | 1.50      | DN50 | 53.10       | 0.00               | 0.61               | 0.00               | 0.61             | 162.20    | 1.22    |
| Giunto a 'T' G.55.T0 --> Idrante a muro I.10.T0 | ACSM255  | 0.30       | 1.50      | DN50 | 53.10       | 0.11               | 0.53               | 0.00               | 0.64             | 150.46    | 1.13    |

| Arco                                              | Codice  | Lungh. (m) | L.eq. (m) | DN    | Ø int. (mm) | $\Delta H_d$ (kPa) | $\Delta H_c$ (kPa) | $\Delta H_q$ (kPa) | $\Delta H$ (kPa) | Q (l/min) | V (m/s) |
|---------------------------------------------------|---------|------------|-----------|-------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|-----------|---------|
| Giunto a 'T' G.54.T0 --<br>> Giunto a 'T' G.55.T0 | ACSM255 | 0.00       | 3.00      | DN50  | 53.10       | 0.00               | 1.06               | 0.00               | 1.06             | 150.46    | 1.13    |
| Curva G.57.T0 --><br>Idrante a muro<br>I.11.T0    | ACSM255 | 0.30       | 0.00      | DN50  | 53.10       | 0.00               | 0.00               | 0.00               | 0.00             | ---       | 0.00    |
| Curva G.56.T0 --><br>Curva G.57.T0                | ACSM255 | 0.00       | 0.00      | DN50  | 53.10       | 0.00               | 0.00               | 0.00               | 0.00             | ---       | 0.00    |
| Gruppo pompaggio --<br>> Rete idranti             | ACSM255 | 1.30       | 0.00      | DN125 | 129.70      | 0.12               | 0.00               | 0.00               | 0.11             | 765.54    | 0.97    |
| Giunto a 'T' G.4.T0 --<br>> Giunto a 'T' G.11.T0  | PPEPN16 | 1.77       | 1.96      | DN100 | 105.30      | 0.12               | 0.12               | 0.00               | 0.24             | 462.48    | 0.89    |

#### Legenda

**L.eq.:** lunghezza equivalente dovuta alle giunzioni (curva, gomito, TEE, croce, ecc.) (m)

**$\Delta H_d$ :** Perdita di carico distribuita (kPa)

**$\Delta H_c$ :** Perdita di carico concentrata (kPa)

**$\Delta H_q$ :** Perdita di carico per differenza di quota (kPa)

**$\Delta H$ :** Perdita di carico complessiva (kPa)

**Q:** Portata (l/min)

**V:** Velocità (m/s)

| Rif.nodo                  | Tipo              | Quota (m) | Q (l/min) | P (kPa) | Perdite totali (kPa) * |
|---------------------------|-------------------|-----------|-----------|---------|------------------------|
| Gruppo pompaggio          | Gruppo pompaggio  | 1.00      | 765.54    | 406.78  | -                      |
| Rete idranti              | Rete idranti      | 1.00      | 765.54    | 406.66  | -                      |
| Curva G.1.T0              | Curva             | -0.80     | 765.54    | 424.00  | -                      |
| Giunto a 'T' G.2.T0       | Giunto a 'T'      | -0.80     | 765.54    | 417.27  | -                      |
| Curva G.3.T0              | Curva             | -0.80     | 0.00      | 0.00    | -                      |
| Attacco autopompa AA.1.T0 | Attacco autopompa | 0.60      | 0.00      | 0.00    | -                      |
| Giunto a 'T' G.4.T0       | Giunto a 'T'      | -0.80     | 765.54    | 415.92  | -                      |
| Curva G.5.T0              | Curva             | -0.80     | 303.06    | 417.44  | -                      |
| Curva G.7.T0              | Curva             | -0.80     | 303.06    | 417.50  | -                      |
| Giunto a 'T' G.8.T0       | Giunto a 'T'      | -0.80     | 0.00      | 415.66  | -                      |
| Curva G.9.T0              | Curva             | -0.80     | 0.00      | 415.66  | -                      |
| Curva G.10.T0             | Curva             | -0.80     | 0.00      | 415.66  | -                      |
| Giunto a 'T' G.11.T0      | Giunto a 'T'      | -0.80     | 462.48    | 415.66  | -                      |
| Curva G.12.T0             | Curva             | -0.80     | 462.48    | 415.58  | -                      |
| Curva G.13.T0             | Curva             | -0.80     | 462.48    | 410.04  | -                      |
| Giunto a 'T' G.14.T0      | Giunto a 'T'      | -0.80     | 462.48    | 398.83  | -                      |
| Giunto a 'T' G.15.T0      | Giunto a 'T'      | -0.80     | 462.48    | 393.49  | -                      |
| Giunto a 'T' G.16.T0      | Giunto a 'T'      | -0.80     | 332.74    | 389.45  | -                      |
| Croce G.17.T0             | Croce             | -0.80     | 40.90     | 390.84  | -                      |
| Curva G.18.T0             | Curva             | -0.80     | 40.90     | 390.65  | -                      |
| Giunto a 'T' G.19.T0      | Giunto a 'T'      | -0.80     | 129.74    | 386.41  | -                      |
| Idrante esterno IT.1.T0   | Idrante esterno   | -0.40     | 303.06    | 413.09  | -6.31 + 4.90           |
| Idrante a muro I.1.T0     | Idrante a muro    | 1.00      | 169.58    | 398.01  | -                      |
| Idrante a muro I.2.T0     | Idrante a muro    | -2.00     | 170.56    | 402.61  | -                      |
| Idrante a muro I.3.T0     | Idrante a muro    | -2.00     | 169.61    | 398.18  | -                      |
| Curva G.22.T0             | Curva             | -0.80     | 0.00      | 398.83  | -                      |
| Idrante a muro I.4.T0     | Idrante a muro    | -2.00     | 172.24    | 410.60  | -                      |
| Curva G.23.T0             | Curva             | -0.80     | 129.74    | 390.03  | -                      |
| Curva G.24.T0             | Curva             | -0.80     | 129.74    | 387.15  | -                      |
| Giunto a 'T' G.27.T0      | Giunto a 'T'      | -0.80     | 170.64    | 386.36  | -                      |
| Curva G.28.T0             | Curva             | -0.80     | 170.64    | 385.85  | -                      |
| Curva G.29.T0             | Curva             | 5.00      | 170.64    | 328.00  | -                      |
| Curva G.30.T0             | Curva             | 8.00      | 20.81     | 302.53  | -                      |
| Curva G.32.T0             | Curva             | 8.00      | 20.81     | 302.53  | -                      |
| Curva G.33.T0             | Curva             | 8.00      | 20.81     | 302.50  | -                      |
| Curva G.34.T0             | Curva             | 8.00      | 20.81     | 302.40  | -                      |
| Idrante a muro I.7.T0     | Idrante a muro    | 6.50      | 149.83    | 310.82  | 95.95 + 0.11           |
| Giunto a 'T' G.43.T0      | Giunto a 'T'      | 6.50      | 170.64    | 312.99  | -                      |
| Giunto a 'T' G.44.T0      | Giunto a 'T'      | 6.50      | 149.83    | 312.00  | -                      |
| Idrante a muro I.8.T0     | Idrante a muro    | 1.20      | 162.59    | 365.87  | -                      |
| Curva G.45.T0             | Curva             | 1.20      | 170.64    | 365.87  | -                      |
| Giunto a 'T' G.46.T0      | Giunto a 'T'      | 1.20      | 0.00      | 365.87  | -                      |
| Giunto a 'T' G.48.T0      | Giunto a 'T'      | 1.65      | 291.84    | 363.35  | -                      |
| Curva G.51.T0             | Curva             | 8.00      | 20.81     | 302.38  | -                      |
| Idrante a muro I.9.T0     | Idrante a muro    | 1.50      | 162.20    | 364.26  | 42.52 + 0.13           |
| Curva G.52.T0             | Curva             | 1.50      | 162.20    | 365.00  | -                      |
| Curva G.53.T0             | Curva             | 1.50      | 162.20    | 364.38  | -                      |
| Idrante a muro I.10.T0    | Idrante a muro    | 6.50      | 150.46    | 313.42  | 93.36 + 0.11           |
| Giunto a 'T' G.54.T0      | Giunto a 'T'      | 6.50      | 150.46    | 315.14  | -                      |
| Giunto a 'T' G.55.T0      | Giunto a 'T'      | 6.50      | 150.46    | 314.07  | -                      |
| Idrante a muro I.11.T0    | Idrante a muro    | 1.50      | 163.12    | 368.29  | -                      |

| Rif.nodo      | Tipo  | Quota (m) | Q (l/min) | P (kPa) | Perdite totali (kPa) * |
|---------------|-------|-----------|-----------|---------|------------------------|
| Curva G.56.T0 | Curva | 1.50      | 0.00      | 368.29  | -                      |
| Curva G.57.T0 | Curva | 1.50      | 0.00      | 368.29  | -                      |

\* Valorizzato se il nodo corrisponde a un terminale attivo dell'impianto. Se sono presenti perdite al bocchello o alla manichetta i relativi valori sono riportati nella colonna.